




19 au 25 août 2017

Production

L'unité de production n°4 de la centrale de Cattenom est en arrêt programmé depuis le samedi 5 août 2017 dans le cadre de son programme de maintenance. Cet arrêt est consacré au renouvellement d'une partie du combustible. Les unités de production n° 1, 2 et 3 sont en fonctionnement et alimentent le réseau électrique national.

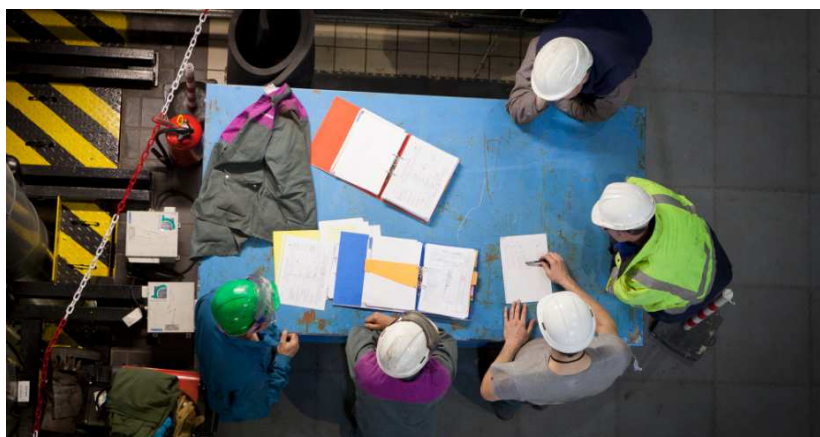

La centrale de Cattenom participe à la semaine de stage organisé par le Football Club d'Hettange-Grande !

Les 23 et 24 août, la centrale de Cattenom a eu le plaisir d'accueillir de nombreux jeunes dans le cadre de la semaine de stage-découverte organisée par le Football Club d'Hettange-Grande. Cette semaine, ce sont 120 enfants de 6 à 16 ans qui ont foulé les pelouses du stade des Carrières et profité de multiples activités dans les alentours pour cette 18^{ème} édition.

Parmi eux, 71 enfants ont ainsi pu profiter d'un accueil ludique et pédagogique au Centre d'Information du Public de la centrale de Cattenom. Au programme : conférence interactive sur l'histoire et la production de l'électricité puis différents jeux autour des énergies ! A l'issue, les jeunes ont également eu l'occasion de rencontrer Thomas Léonard, salarié de la centrale, et arbitre professionnel, revenant tout juste d'un match de Coupe de la Ligue à Lorient !

Evènements significatifs

Lors d'une opération de contrôle d'un robinet sur l'unité de production n°4 dont le réacteur est complètement déchargé, la configuration d'un circuit s'est révélée inadaptée. Cela a conduit à la baisse de niveau d'un réservoir sur le circuit de refroidissement intermédiaire, sans conséquence sur l'installation. Cette baisse de niveau n'ayant pas été identifiée lors de la préparation de l'activité, la centrale a déclaré un évènement significatif sûreté de niveau 0 (sur l'échelle INES qui compte 7 échelons) à l'Autorité de Sûreté Nucléaire le mardi 22 août 2017.

Par ailleurs, un évènement de niveau 0 a également été déclaré le mercredi 23 août 2017 pour le non respect de la conduite à tenir suite à l'indisponibilité du système de détection incendie dans un local de l'unité de production n°2. Le système a été réparé dans la durée prévue par les règles d'exploitation, cependant la fréquence des rondes de surveillance dans le local n'avait pas été respectée.

Sécurité du personnel

La centrale de Cattenom a fait appel aux sapeurs pompiers le lundi 21 août 2017 afin de prendre en charge un salarié qui s'est blessé alors qu'il intervenait sur un chantier de BTP. Lors d'une opération de manutention, une charge a basculé et heurté l'intervenant. Il a été conduit à l'hôpital pour y faire des examens complémentaires suite à des blessures légères.

