

Rapport environnemental annuel
relatif aux installations nucléaires du
Centre Nucléaire de Production
d'Electricité de

Golfech

2025

Bilan rédigé au titre de l'article 4.4.4 de l'arrêté
du 7 février 2012

SOMMAIRE

<i>Partie I - Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech</i>	4
I. Contexte	4
II. Le CNPE de GOLFECH	4
III. Modifications apportées au voisinage du CNPE de GOLFECH	5
IV. Évolutions scientifiques susceptibles de modifier l'étude d'impact	5
V. Bilan des incidents de fonctionnement et des évènements significatifs pour l'environnement	6
 <i>Partie II - Prélèvements d'eau</i>	 8
I. Prélèvement d'eau destinée au refroidissement	10
II. Prélèvement d'eau destinée à l'usage industriel	10
III. Prélèvement d'eau destinée à l'usage domestique	11
IV. Milieu de prélèvement : comparaison pluriannuelle, prévisionnel, valeurs limites et maintenance	11
 <i>Partie III – Restitution et consommation d'eau</i>	 13
I. Restitution d'eau	13
II. Consommation d'eau	14
 <i>Partie IV - Rejets d'effluents</i>	 15
I. Rejets d'effluents à l'atmosphère	15
II. Rejets d'effluents liquides	24
 <i>Rejets thermiques</i>	 41
 <i>Partie V - Prévention du risque microbiologique</i>	 44
I. Bilan annuel des colonisations en circuit	44
II. Synthèse des traitements biocides et rejets associés	45
 <i>Partie VI - Surveillance de l'environnement</i>	 46
I. Surveillance de la radioactivité dans l'environnement	46
II. Physico-chimie des eaux souterraines	55
III. Chimie et physico-chimie des eaux de surface	56
IV. Hydrobiologie	58

V. Acoustique environnementale _____	61
<i>Partie VII - Évaluation de l'impact environnemental et sanitaire des rejets de l'installation _____</i>	<i>62</i>
<i>Partie VIII - Gestion des déchets _____</i>	<i>66</i>
I. Les déchets radioactifs _____	66
II. Les déchets non radioactifs _____	70
<i>ANNEXE 1 : Suivi microbiologique Naegleria fowleri en _____</i>	<i>73</i>
<i>aval calculé (période de surveillance renforcée) _____</i>	<i>73</i>
<i>ANNEXE 2 : RAPPORT IRSN : CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS ET DE MESURES RADIOECOLOGIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT DU SITE EDF DE GOLFECH – ANNEE 2024 _____</i>	<i>74</i>
I. Objet _____	74
II. Compte-rendu d'échantillonnages et d'analyses _____	74
III. Résultats d'analyses _____	80
IV. Fiches de constat _____	85
V. Tableau récapitulatif des traitements par matrices et analyses _____	88

Partie I - Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech

I. Contexte

« La conformité à la réglementation en vigueur, la prévention des pollutions ainsi que la recherche d'amélioration continue de la performance environnementale » constituent l'un des engagements de la politique environnementale d'EDF.

Dans ce cadre, tous les Centres Nucléaires de Production d'Electricité (CNPE) d'EDF disposent d'un système de management de l'environnement certifié « ISO14001 ».

La maîtrise des événements, susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, repose sur une application stricte des règles de prévention (bonne gestion des eaux usées, des « effluents », de leurs traitements, entreposage, contrôles avant rejet, etc.) et sur un système complet de surveillance de l'environnement sur et autour des CNPE.

En application de l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, ce document présente le bilan de l'année 2025 du CNPE de Golfech en matière d'environnement.

II. Le CNPE de GOLFECH


Le site de Golfech est situé sur la commune de Golfech (département de Tarn-et-Garonne) entre Toulouse et Agen. Il occupe une surface de 220 hectares, sur la rive droite de la Garonne. Les premiers travaux de construction ont eu lieu à partir de 1982 sur une zone choisie pour ses caractéristiques géologiques.

Les installations de Golfech regroupent deux unités de production d'électricité en fonctionnement :

- une unité de la filière à eau sous pression (REP) d'une puissance de 1 300 mégawatts électriques refroidie par l'eau de la Garonne : Golfech 1, mise en service en 1991. Ce réacteur constitue l'installation nucléaire de base (INB) n° 135 ;
- une unité de la filière à eau sous pression (REP) d'une puissance de 1 300 mégawatts électriques refroidie par l'eau de la Garonne : Golfech 2, mise en service en 1994. Ce réacteur constitue l'installation nucléaire de base (INB) n° 142.

Le centre nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Golfech emploie plus de 1000 salariés d'EDF et d'entreprises extérieures, et fait intervenir, pour réaliser les travaux lors des arrêts pour maintenance des unités, de 500 à 1 500 personnes supplémentaires.

LOCALISATION DU SITE

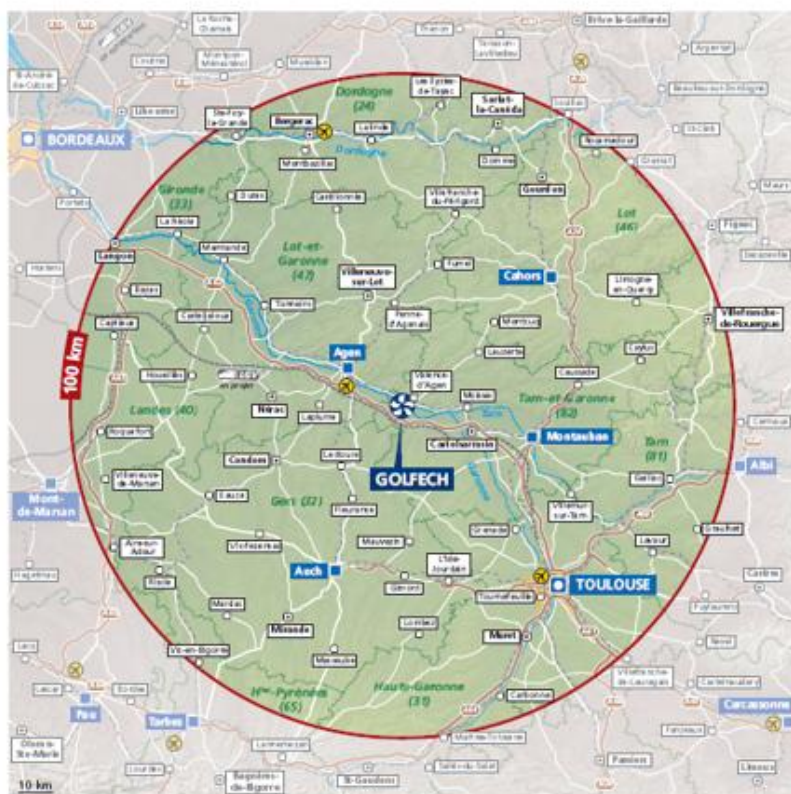

Les grandes villes et axes de communication



- Préfecture de région
- Préfecture départementale
- ⊗ Sous-préfecture
- Autre ville

III. Modifications apportées au voisinage du CNPE de GOLFECH

Certaines entreprises situées au voisinage du CNPE de Golfech ont vu leur statut par rapport à la réglementation ICPE évoluer, du fait d'une modification de cette réglementation. Cependant, aucun nouveau risque n'a été induit.

IV. Évolutions scientifiques susceptibles de modifier l'étude d'impact

Dans une démarche d'amélioration continue, EDF met en œuvre des actions de caractérisation de ses rejets. Parallèlement, EDF conduit des travaux de recherche visant à approfondir la compréhension des incidences potentielles de ces rejets sur la santé humaine et sur l'environnement.

L'étude d'impact s'appuie sur un ensemble de valeurs de référence (valeurs toxicologiques de références (VTR) sélectionnées selon les critères définis dans la note d'information n°DGS/EA/DGPR/2014/307 du 31/10/2014, seuils, valeurs-guides, concentration prédite sans effet (PNEC)) faisant l'objet d'une veille scientifique et

réglementaire et d'une mise à jour scientifique dynamique.

En complément, des études spécifiques de devenir environnemental peuvent être commanditées afin de mieux appréhender le comportement, les processus de transformation et le devenir des substances rejetées dans l'environnement.

L'ensemble des évolutions et avancées scientifiques issues de ces travaux, ainsi que les résultats de la veille, est intégré de manière appropriée dans l'étude d'impact à l'occasion de sa mise à jour périodique.

V. Bilan des incidents de fonctionnement et des évènements significatifs pour l'environnement

En 2003 le CNPE de Golfech a été certifié, pour la première fois, ISO 14001. L'obtention de la norme ISO 14001 est une reconnaissance internationale de la prise en compte de l'environnement dans l'ensemble des activités de l'entreprise. Elle est l'assurance d'une démarche d'amélioration continue et de la mise en place d'une organisation spécifique au domaine de l'environnement.

La protection de l'environnement, sur le terrain comme en laboratoire, a toujours été une priorité pour les CNPE d'EDF. Comme pour tous les sites industriels, les exigences environnementales fixées par le CNPE de Golfech et la réglementation se sont sans cesse accrues au fil des années. Cette certification est le fruit de l'implication de l'ensemble des intervenants - personnels EDF et d'entreprises externes - dans une démarche de respect de l'environnement.

La norme ISO 14001 repose sur la mise en œuvre d'un Système de Management Environnemental (SME). Cela signifie que la performance en matière de protection de l'environnement est intégrée dans l'organisation, c'est-à-dire dans toutes les décisions quotidiennes du CNPE de Golfech. L'ensemble des salariés du CNPE, ainsi que le personnel intervenant pour le compte d'entreprises extérieures, sont impliqués dans le respect de l'environnement.

Dans le cadre de l'amélioration continue, le CNPE de Golfech a mis en place un système permettant de détecter, tracer, déclarer, les Événements Significatifs pour l'Environnement (ESE) à l'Autorité de Sûreté Nucléaire, de traiter ces évènements et d'en analyser les causes profondes pour les éradiquer.

La déclaration d'ESE est établie à partir de critères précis et identiques sur tout le parc nucléaire. Ces critères sont définis par l'Autorité de Sûreté Nucléaire.

1. Bilan des évènements significatifs pour l'environnement déclarés

Le tableau suivant récapitule les évènements significatifs pour l'environnement déclarés par le CNPE de Golfech.

Typologie	Date	Description de l'évènement	Principales actions correctives
ESE	24/03/25	Atteinte du seuil de 100kg de perte de Fluide Frigorigène en cumul sur l'année.	Réparation et remise en service des matériels défectueux. Réduction du délai de contrôle de conformité à la suite de la mise en service des nouveaux groupes DVD.
ESE	28/03/25	Faible augmentation de la teneur en hydrocarbures en sortie de déshuileur 0SEH011DH	Amélioration de la documentation (maintenance, consignes d'exploitation) ; Modification de l'installation (mise en place de filtres hydrophobes, débitmètres, modification du détecteur d'irisation en vue d'en capitaliser les mesures).
ESE	30/04/25	Perte de 102,59 kg de fluides frigorigènes sur 2DEG031GF	Remplacement du groupe froid.

2. Bilan des incidents de fonctionnement

Le CNPE de Golfech a connu, durant l'année 2025, les incidents suivants :

Deux évènements ont été déclarés lors du chantier de grenailage des bâches KER :

Grenailage des bâches KER : Non déclaration d'une ICPE temporaire liée à l'installation de sablage (15/01) et perte d'un faible volume de GNR du compresseur utilisé sur le chantier (14/01) de quelques dizaines de litres au sol sans atteinte du réseau SEO.

Plusieurs incidents liés à des pertes de fluide frigorigène

Ecoulement d'huile GGR en salle des machines. La fuite s'est limitée à l'atteinte du début du réseau SEO. Aucun rejet dans l'environnement n'est à déplorer.

Détection d'une anomalie de prélèvement du 3^e trimestre sur la chaîne C14 1 KRT 114 MA. La représentativité de mesure des rejets est toutefois assurée sur la période réglementaire.

Ré arbitrage à froid : Rejet de 42m³ d'eau SEK non analysée suite à robinet nécessaire au brassage partiellement fermé. Les analyses faites à posteriori sont analogues à celles précédant la mise en rejet du réservoir.

Partie II - Prélèvements d'eau

L'eau est une ressource nécessaire au fonctionnement des CNPE et partagée avec de nombreux acteurs : optimiser sa gestion et concilier les usages est donc une préoccupation importante pour EDF.

Que cette eau soit prélevée en mer, dans un cours d'eau, ou dans des nappes d'eaux souterraines, son utilisation est strictement réglementée et contrôlée par les pouvoirs publics.

Dans un CNPE, l'eau est nécessaire pour :

- Refroidir les installations,
- Constituer des réserves pour réaliser des appoints ou disposer de stockage de sécurité dont l'alimentation des circuits de lutte contre les incendies (usage industriel),
- Alimenter les installations sanitaires et les équipements de restauration des salariés (usage domestique).

Un CNPE en fonctionnement utilise trois circuits d'eau indépendants :

- Le circuit primaire pour extraire la chaleur : c'est un circuit fermé parcouru par de l'eau sous pression (155 bars) et à une température de 300° C. L'eau passe dans la cuve du réacteur, capte la chaleur produite par la réaction de fission du combustible nucléaire et transporte cette énergie thermique vers le circuit secondaire au travers des générateurs de vapeur.
- Le circuit secondaire pour produire la vapeur : au contact des milliers de tubes en « U » des générateurs de vapeur, l'eau du circuit primaire transmet sa chaleur à l'eau circulant dans le circuit secondaire, lui-aussi fermé. L'eau de ce circuit est ainsi transformée en vapeur qui fait tourner la turbine. Celle-ci entraîne l'alternateur qui produit l'électricité. Après son passage dans la turbine, la vapeur repasse à l'état liquide dans le condenseur ; cette eau est ensuite renvoyée vers les générateurs de vapeur pour un nouveau cycle.
- Un troisième circuit, appelé « circuit de refroidissement » : pour condenser la vapeur et évacuer la chaleur, le circuit de refroidissement comprend un condenseur, appareil composé de milliers de tubes dans lesquels circule de l'eau froide prélevée dans la rivière ou la mer. Au contact de ces tubes, la vapeur se condense. Ce circuit de refroidissement est différent selon la situation géographique du CNPE :
 - o En bord de mer ou d'un fleuve à grand débit, les CNPE fonctionnent avec un circuit de refroidissement totalement ouvert.
De l'eau (environ 50 m³ par seconde) est prélevée pour assurer le refroidissement des équipements via le condenseur. Une fois l'opération de refroidissement effectuée, l'eau qui n'est jamais entrée en contact avec la radioactivité, est intégralement restituée dans la mer ou le fleuve, à une température légèrement plus élevée.
 - o Sur les fleuves ou les rivières dont le débit est plus faible, les CNPE fonctionnent avec un circuit en partie fermé.
Le refroidissement de l'eau chaude issue du condenseur se fait par échange thermique avec de l'air ambiant dans une grande tour réfrigérante atmosphérique appelée « aéroréfrigérant ». Une partie de l'eau chaude se

vaporise sous forme d'un panache visible, , au sommet de la tour. Cette vapeur d'eau n'est pas une fumée, elle ne contient pas de CO₂. Le reste de l'eau refroidie retourne dans le condenseur. Ce système avec aéroréfrigérants permet donc de réduire considérablement les prélèvements d'eau qui sont de l'ordre de 3,5 m³ par seconde par réacteur.

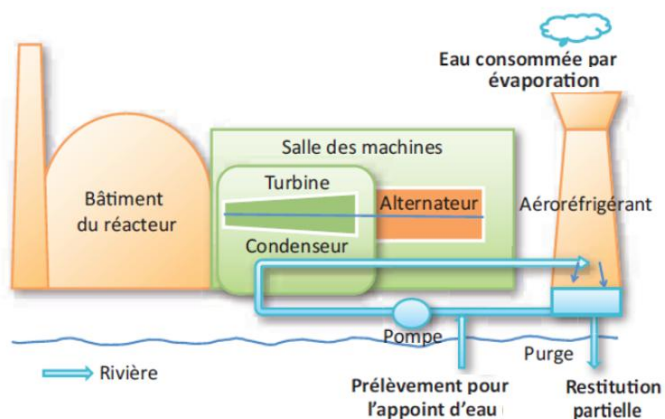


Figure 1 : Schéma d'un CNPE avec un circuit de refroidissement fermé (Source : EDF)

Annuellement, en moyenne, le volume d'eau nécessaire au fonctionnement du circuit de refroidissement d'un réacteur est compris entre 50 millions de mètres cubes (si le refroidissement est assuré par un aéroréfrigérant) et 1 milliard de mètres cubes (si l'eau est rejetée directement dans le milieu naturel) soit respectivement un besoin de 6 à 160 litres d'eau prélevés pour produire 1 kWh.

Que les CNPE soient en fonctionnement ou à l'arrêt, la grande majorité de l'eau prélevée est restituée à sa source, c'est-à-dire au milieu naturel à proximité du point de prélèvement.

Les besoins en eau d'un CNPE servent majoritairement à assurer son refroidissement et, donc, à produire de l'électricité. Cependant, comme tous les sites industriels, un CNPE a besoin d'eau pour :

- Faire face, si besoin, à un incendie : l'ensemble des CNPE d'EDF est équipé d'un important réseau d'eau sous pression permettant aux équipes des services de conduite et de la protection des CNPE d'EDF d'intervenir dès la détection d'un incendie jusqu'à l'arrivée des secours externes, et ainsi en limiter sa propagation. Ces réseaux sont régulièrement testés afin de s'assurer de leur fonctionnement et de leur efficacité.
- Se laver, boire et se restaurer : selon leur importance (de 2 à 6 réacteurs), les CNPE d'EDF accueillent de 600 à 2 000 salariés permanents (EDF et entreprises extérieures) auxquels s'ajoutent, lors d'un arrêt d'un réacteur pour maintenance, près de 1000 personnes supplémentaires. Les besoins en eau potable sont en permanence adaptés aux effectifs de salariés permanents et temporaires, tant pour les sanitaires que pour la restauration. Les CNPE d'EDF peuvent être reliées aux réseaux d'eau potable des communes sur lesquelles elles sont implantées.

- Les prélèvements d'eau correspondent aux quantités d'eau prélevées dans une masse d'eau, alors que la consommation d'eau concerne les quantités d'eau prélevées qui ne retournent pas, après usage, dans cette masse d'eau initiale.

I. Prélèvement d'eau destinée au refroidissement

Le tableau ci-dessous détaille le cumul mensuel du prélèvement d'eau destinée au refroidissement de l'année 2025.

	Prélèvement d'eau (en m ³)
Janvier	17 009 666
Février	13 883 831
Mars	17 044 696
Avril	16 059 266
Mai	12 817 610
Juin	11 175 993
Juillet	11 467 330
Août	14 066 815
Septembre	13 767 798
Octobre	13 998 081
Novembre	13 356 657
Décembre	14 643 951
TOTAL	169 291 696

II. Prélèvement d'eau destinée à l'usage industriel

Le tableau ci-dessous détaille le cumul annuel du prélèvement d'eau destinée à l'usage industriel de l'année 2025.

Les eaux douces superficielles à usage industriel intègrent désormais les eaux nécessaires à la préparation d'eau déminéralisée et conditionnée, les eaux brutes diverses et les eaux d'essai des circuits incendie.

Ces dernières ne sont comptabilisées qu'à la maille annuelle, le bilan est donc global ;

A compter de 2025, est ajouté au prélèvement d'eau industriel, 21 200 m³ qui correspond à la part du réseau d'eau potable utilisée à des fins industrielles, estimée par différence entre le volume d'eau mesuré par le compteur du réseau d'eau potable et la consommation à usage domestique. Cette dernière est calculée à partir du nombre d'heures travaillées sur site (§III).

Prélèvement d'eau (en milliers de m3)					
Milieu	Eau douce superficielle			Eau du réseau eau potable	TOTAL
2025	Station de déminéralisation	Eaux brutes diverses	Eaux brutes essais incendie		
	173	90	95	21,2	380

III. Prélèvement d'eau destinée à l'usage domestique

A compter de 2025, la part d'eau potable à usage domestique est estimée en utilisant le nombre d'heures travaillées sur chaque CNPE durant l'année et en considérant une consommation d'eau de 46 litres / pers / jour.

Ainsi, les données anciennement mensuelles, du fait de cette nouvelle méthode d'estimation, passent à la maille annuelle.

Le cumul annuel des prélèvements d'eau potable destinée à usage domestique pour l'année 2025 est de 14 000 m³.

Remarque :

RAS

IV. Milieu de prélèvement : comparaison pluriannuelle, prévisionnel, valeurs limites et maintenance

1. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel des prélèvements d'eau pour 2025

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de prélèvement des années 2023 à 2025 avec la valeur du prévisionnel 2025 ;

Année	Milieu	Volume (millions de m ³)
2023	Eau douce superficielle	161,55
2024		201,55
2025		169,7
Prévisionnel 2025		180

Commentaires : Le volume annuel d'eau prélevé est cohérent au prévisionnel défini pour l'année 2025 (prolongation visite décennale du réacteur N2).

2. Comparaison aux valeurs limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des débits instantanés et des volumes d'eau prélevés cette année avec les valeurs limites de prélèvement fixées par l'arrêté de prélèvements et rejets du 18 septembre 2006.

Milieu	Limites de prélèvement		Prélèvement		Unité
	Prescriptions	Valeur	Valeur maximale	Valeur moyenne	
Canal	Débit instantané	9,8	7,23	4,83	m ³ / s
	Volume journalier	743 000	624 469	463 813	m ³
	Volume annuel	238 ^{E6}	169,7 ^{E6}	S.O.	m ³

Commentaires :

Les limites sont respectées.

La valeur du débit maximal instantané et moyen prélevé est calculée pour les eaux de refroidissement uniquement (Majoritaire à 99%, les autres consommateurs ne pouvant être estimés sur ce paramètre).

3. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de prélèvements

L'année 2025 n'a pas été concernée par des actions de maintenance (hors maintenance programmée) et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires.

4. Opérations exceptionnelles de prélèvements

En 2025, 2 prélèvements exceptionnels ont été réalisés dans le cadre de l'exercice FARN (Semaine 41) : 20 m³ en Garonne et 20 m³ dans la zone humique du CNPE.

Partie III – Restitution et consommation d'eau

I. Restitution d'eau

La restitution d'eau du CNPE de Golfech pour l'année 2025 est présentée dans le tableau ci-dessous.

		Restitution d'eau		
		Eaux de refroidissement	Rejets radioactifs	Rejets industriels
Restitution mensuelle	Janvier	13 769 720	2 760	8 083
	Février	12 244 228	2 820	11 845
	Mars	15 933 851	649	17 599
	Avril	14 375 893	2 140	24 780
	Mai	11 027 407	1 430	5 461
	Juin	9 241 555	787	6 700
	Juillet	9 849 088	2 110	4 846
	Août	12 165 939	1 350	3 947
	Septembre	12 076 582	2 080	4 772
	Octobre	12 362 458	1 410	8 650
	Novembre	11 691 624	2 160	5 780
	Décembre	13 032 352	1 440	11 390
TOTAL		147 770 697	21 136	113 853
TOTAL	Restitution au milieu aquatique*	148 090 686		
	Pourcentage de restitution d'eau au milieu aquatique par rapport au prélèvement	87,5		%

*inclus les eaux non comptabilisées mensuellement (185 000 m3)

Les rejets radioactifs correspondent aux réservoirs T et S

Les rejets industriels correspondent au réservoirs Ex, ajoutés aux effluents issus de la station de déminéralisation.

Les eaux complémentaires non comptabilisées correspondent aux eaux des essais incendie et eaux brutes diverses dans la partie prélèvement sont intégralement restituées au milieu naturel. Le volume restitué est donc identique au volume prélevé, et comptabilisé à la maille annuelle

Le pourcentage de restitution correspond aux masses d'eaux de prélèvements immédiatement disponibles pour d'autres usages (en aval du CNPE).

II. Consommation d'eau

1. Cumul mensuel

La consommation d'eau correspond à la différence entre la quantité d'eau prélevée et la quantité d'eau restituée au milieu aquatique. Cette consommation correspond à l'eau évaporée calculée, via les tours aéroréfrigérantes.

Le tableau ci-dessous détaille le cumul mensuel de consommation d'eau de l'année 2025.

	Consommation d'eau (m3)
Janvier	3 239 946
Février	1 639 603
Mars	1 110 845
Avril	1 683 374
Mai	1 790 203
Juin	1 934 439
Juillet	1 618 242
Août	1 900 877
Septembre	1 691 216
Octobre	1 635 623
Novembre	1 655 033
Décembre	1 611 599
TOTAL	21 520 999

2. Comparaison aux valeurs limites

Limite de la fraction évaporée (m ³ /s)	Valeur maximale fraction évaporée (m ³ /s)	Limite de la fraction évaporée (Mm ³)	Fraction évaporée (Mm ³)
2,4	1,36	42	21,52

Commentaires :

Les valeurs maximales observées sont inférieures aux limites autorisées.

Partie IV - Rejets d'effluents

Comme beaucoup d'autres activités industrielles, l'exploitation d'un CNPE entraîne des rejets d'effluents à l'atmosphère et par voie liquide. Une réglementation stricte encadre ces différents rejets, qu'ils soient radioactifs ou non.

Chaque CNPE a mis en place une organisation afin d'assurer une gestion optimisée des effluents visant notamment à :

- Réduire à la source la production d'effluents, notamment par le recyclage,
- Réduire les rejets de substances radioactives ou chimiques au moyen de traitements appropriés,
- Optimiser la production de déchets et valoriser les déchets conventionnels qui peuvent l'être.

Les rejets d'effluents se présentent sous différentes formes :

- Les rejets radioactifs liquides et atmosphériques, qui peuvent contenir :
 - o Tritium,
 - o Carbone 14,
 - o Iode,
 - o Autres produits de fission ou d'activation,
 - o Gaz rares.
- Les rejets chimiques liquides classés en deux catégories :
 - o Les rejets de substances chimiques associées aux effluents radioactifs liquides ou eaux non radioactives issues des salles des machines,
 - o Les rejets de produits issus des autres circuits non radioactifs (circuit de refroidissements des condenseurs, station de déminéralisation, station d'épuration).
- Les rejets chimiques atmosphériques : un CNPE émet peu de substances chimiques par voie atmosphérique. Les émissions proviennent des groupes électrogènes de secours constitués de moteurs diesels ou de turbines à combustion consommant du gasoil, de pertes de fluides frigorigènes, du renouvellement de calorifuges dans le bâtiment réacteur et d'émanations de certaines substances volatiles utilisées pour la protection et le traitement des circuits.
- Les rejets thermiques : quel que soit le mode de refroidissement (ouvert ou fermé) d'un CNPE, l'échauffement du milieu aquatique est limité par la réglementation propre à chaque CNPE.

Optimisés, réduits, traités et surveillés, les rejets d'effluents radioactifs atmosphériques et liquides génèrent une exposition des populations plus de 100 fois inférieure à la limite réglementaire d'exposition reçue par une personne du public fixée à 1mSv/an dans l'article R1333-8 du code de la santé publique

I. Rejets d'effluents à l'atmosphère

1. Rejets d'effluents à l'atmosphère radioactifs

Il existe deux sources de rejets d'effluents radioactifs à l'atmosphère :

- Les effluents dits « hydrogénés » proviennent du dégazage des effluents liquides issus du circuit primaire. Afin d'éviter tout mélange avec l'oxygène de l'air, ces effluents

hydrogénés sont collectés et stockés, au minimum 30 jours dans des réservoirs où une surveillance régulière est effectuée. Durant ce temps, la radioactivité décroît naturellement, ce qui réduit d'autant l'impact environnemental. Les effluents sont contrôlés avant leur rejet. Pendant leur rejet, ils subissent systématiquement des traitements tels que la filtration à Très Haute Efficacité (filtres THE) qui permet de retenir les poussières radioactives. Ces rejets occasionnels sont dits « concertés ».

- Les effluents dits « aérés » qui proviennent de la collecte des événements des circuits de traitement des effluents liquides radioactifs, de la dépressurisation du bâtiment du réacteur ainsi que de l'air de la ventilation des locaux de l'îlot nucléaire. La ventilation maintient les locaux en légère dépression par rapport à l'extérieur et évite ainsi les pertes de gaz ou de poussières contaminées vers l'environnement. Les opérations de dépressurisation de l'air du bâtiment réacteur conduisent à des rejets dits « concertés ». L'air de ventilation transite par des filtres THE (Très Haute Efficacité) et, dans certains circuits, sur des pièges à iodes à charbon actif avant d'être rejeté en continu à la cheminée. Ces rejets sont dits « permanents ».

Ces deux types d'effluents sont rejetés dans l'atmosphère par une cheminée dédiée à la sortie de laquelle est réalisé, en permanence, un contrôle de l'activité rejetée.

Les cinq catégories de radionucléides réglementés dans les rejets d'effluents à l'atmosphère sont les gaz rares, le tritium, le carbone 14, les iodes et les autres produits de fission (PF) et produits d'activation (PA) :

- Les principaux gaz rares issus de la réaction de fission sont le xénon 133, le xénon 135, le krypton 85 et le xénon 131. Ce sont des gaz inertes, ils ne sont donc pas retenus par les systèmes de filtration (filtres très haute efficacité THE et pièges à iodes).
- Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène. C'est un émetteur bêta (électron) de faible énergie. Il est rejeté par les CNPE et est très majoritairement issu de l'activation neutronique d'éléments tels que le bore 10 et le lithium 6 présents dans le fluide primaire.
- Le carbone 14 présent dans les rejets des CNPE est produit essentiellement par activation de l'oxygène 17 présent dans l'eau du circuit primaire. Une part plus faible est produite par l'activation de l'azote 14 dissous dans l'eau du circuit primaire.
- Les iodes présents dans les rejets d'effluents radioactifs du CNPE (principalement l'iode 131 et l'iode 133) sont des produits de fission, créés dans le combustible par fission des atomes d'uranium ou de plutonium.
- Les autres produits de fission (PF) et produits d'activation (PA) émetteurs β ou γ , correspondent principalement au césium et au cobalt.

I. Règles spécifiques de comptabilisation

Ces règles s'appuient en premier lieu sur la définition de « spectres de référence », en fonction du type de rejet (liquides ou atmosphériques). Ces rejets sont constitués d'une liste de radionucléides à identifier par les moyens de mesure adéquats. Cette liste a été déterminée par une étude réalisée de 1996 à 1999 sur l'ensemble du parc des CNPE d'EDF. Toutes les substances figurant dans plus de 90 % des analyses figurent dans cette liste. Des radionucléides comme l'iode, peu présent dans les rejets, figurent également dans cette liste, mais pour des raisons historiques.

La deuxième règle fondamentale consiste à déclarer obligatoirement une activité rejetée pour les radionucléides appartenant à ces différents « spectres de référence ». Les

radionucléides dont l'activité mesurée est inférieure au seuil de décision¹ donnent lieu à une comptabilisation d'activité rejetée égale au SD.

Les cumuls mensuels sont établis par sommation des activités rejetées pour chacun des rejets d'effluents du mois considéré. Les cumuls annuels sont égaux à la somme des cumuls mensuels.

II. Spectre de référence des rejets radioactifs à l'atmosphère

Le bilan des rejets d'effluents réalisés à l'atmosphère est déterminé pour chacune des cinq familles de radionucléides réparties comme suit :

- Les gaz rares,
- Le Tritium,
- Le Carbone 14,
- Les Iodes,
- Les autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta et/ou gamma (PF-PA).

Le tableau ci-dessous est un rappel du spectre de référence des rejets radioactifs à l'atmosphère.

Paramètres	Radionucléide
Gaz rares	⁴¹ Ar
	⁸⁵ Kr
	^{131m} Xe
	¹³³ Xe
	¹³⁵ Xe
Tritium	³ H
Carbone 14	¹⁴ C
Iodes	¹³¹ I
	¹³³ I
Produits de fission et d'activation	⁵⁸ Co
	⁶⁰ Co
	¹³⁴ Cs
	¹³⁷ Cs

III. Cumul mensuel

Les cumuls mensuels des rejets d'effluents radioactifs à l'atmosphère sont donnés dans les tableaux suivants.

¹ D'après le Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de l'IRSN : « Le seuil de décision est la valeur minimale que doit avoir la mesure d'un échantillon pour que le métrologue puisse « décider » que cette activité est présente et donc mesurée. En dessous de cette valeur, l'activité de l'échantillon est donc trop faible pour être estimée. Ce seuil de décision dépend de la performance et du rayonnement ambiant autour des moyens métrologiques utilisés. »

	⁴¹ Ar (TBq)	⁸⁵ Kr (TBq)	^{131m} Xe (TBq)	¹³³ Xe (TBq)	¹³⁵ Xe (TBq)	¹³¹ I (TBq)	¹³³ I (TBq)	⁵⁸ Co (TBq)	⁶⁰ Co (TBq)	¹³⁴ Cs (TBq)	¹³⁷ Cs (TBq)
Janvier	2,682 ^{E-3}	1,427 ^{E-4}	2,46 ^{E-4}	2,85 ^{E-2}	9,90 ^{E-3}	1,48 ^{E-7}	7,35 ^{E-7}	3,77 ^{E-8}	3,81 ^{E-8}	3,24 ^{E-8}	2,99 ^{E-8}
Février	1,211 ^{E-3}	1,235 ^{E-2}	4,29 ^{E-3}	5,07 ^{E-1}	2,34 ^{E-2}	1,46 ^{E-5}	9,31 ^{E-7}	3,88 ^{E-8}	4,36 ^{E-8}	3,68 ^{E-8}	3,35 ^{E-8}
Mars	1,673 ^{E-3}	1,448 ^{E-2}	2,86 ^{E-3}	4,17 ^{E-2}	1,06 ^{E-2}	6,25 ^{E-6}	6,75 ^{E-7}	4,71 ^{E-8}	5,09 ^{E-8}	3,77 ^{E-8}	3,67 ^{E-8}
Avril	1,046 ^{E-2}	2,217 ^{E-2}	2,59 ^{E-3}	2,47 ^{E-2}	1,05 ^{E-2}	1,90 ^{E-7}	6,67 ^{E-7}	4,27 ^{E-8}	4,50 ^{E-8}	3,50 ^{E-8}	3,33 ^{E-8}
Mai	7,339 ^{E-4}	1,967 ^{E-2}	3,95 ^{E-4}	1,77 ^{E-2}	1,00 ^{E-2}	1,36 ^{E-7}	5,79 ^{E-7}	7,61 ^{E-8}	7,74 ^{E-8}	4,04 ^{E-8}	3,65 ^{E-8}
Juin	7,790 ^{E-4}	2,325 ^{E-3}	1,51 ^{E-5}	1,81 ^{E-2}	1,05 ^{E-2}	2,65 ^{E-7}	6,95 ^{E-7}	6,13 ^{E-8}	8,16 ^{E-8}	5,05 ^{E-8}	4,72 ^{E-8}
Juillet	6,989 ^{E-4}	/	/	1,98 ^{E-2}	1,19 ^{E-2}	5,74 ^{E-7}	7,01 ^{E-7}	5,30 ^{E-8}	6,56 ^{E-8}	4,77 ^{E-8}	5,20 ^{E-8}
Août	6,994 ^{E-4}	/	/	2,05 ^{E-2}	1,26 ^{E-2}	1,49 ^{E-7}	6,53 ^{E-7}	7,46 ^{E-8}	8,60 ^{E-8}	4,85 ^{E-8}	4,01 ^{E-8}
Septembre	1,102 ^{E-3}	2,126 ^{E-3}	2,11 ^{E-5}	1,91 ^{E-2}	1,22 ^{E-2}	1,36 ^{E-7}	6,22 ^{E-7}	6,43 ^{E-8}	8,99 ^{E-8}	5,79 ^{E-8}	5,79 ^{E-8}
Octobre	8,212 ^{E-4}	4,29 ^{E-6}	3,15 ^{E-6}	1,87 ^{E-2}	1,09 ^{E-2}	9,89 ^{E-7}	7,11 ^{E-7}	5,37 ^{E-8}	6,91 ^{E-8}	5,99 ^{E-8}	5,80 ^{E-8}
Novembre	6,399 ^{E-4}	2,130 ^{E-4}	/	1,93 ^{E-2}	1,04 ^{E-2}	1,11 ^{E-6}	7,21 ^{E-7}	5,32 ^{E-8}	6,48 ^{E-8}	5,64 ^{E-8}	5,11 ^{E-8}
Décembre	1,229 ^{E-3}	3,60 ^{E-3}	2,59 ^{E-5}	2,00 ^{E-2}	1,07 ^{E-2}	1,59 ^{E-7}	6,35 ^{E-7}	4,25 ^{E-8}	6,09 ^{E-8}	4,65 ^{E-8}	4,09 ^{E-8}
TOTAL ANNUEL	2,27^{E-2}	7,71^{E-2}	1,05^{E-2}	7,55^{E-1}	1,44^{E-1}	2,47^{E-5}	8,32^{E-6}	6,45^{E-7}	7,73^{E-7}	5,50^{E-7}	5,17^{E-7}

	Volumes rejetés (m ³)	Activités gaz rares (TBq)	Activité Tritium (TBq)	Activité Carbone 14 (GBq)	Activités Iodes (MBq)	Activités Autres PF et PA (MBq)
Janvier	3,39 ^{E8}	4,162 ^{E-2}	3,452 ^{E-2}	111	0,882	0,138
Février	3,22 ^{E8}	5,490 ^{E-1}	4,250 ^{E-2}		15,57	0,153
Mars	3,63 ^{E8}	7,138 ^{E-2}	5,977 ^{E-2}		6,923	0,172
Avril	3,50 ^{E8}	7,038 ^{E-2}	5,039 ^{E-2}	91,33	0,857	0,156
Mai	3,73 ^{E8}	4,850 ^{E-2}	8,783 ^{E-2}		0,715	0,368
Juin	3,83 ^{E8}	3,174 ^{E-2}	8,163 ^{E-2}		0,960	0,241
Juillet	3,99 ^{E8}	3,245 ^{E-2}	8,237 ^{E-2}	70,25	1,275	0,218
Août	3,88 ^{E8}	3,376 ^{E-2}	7,936 ^{E-2}		0,801	0,249
Septembre	3,54 ^{E8}	3,458 ^{E-2}	7,831 ^{E-2}		0,758	0,27
Octobre	3,87 ^{E8}	3,045 ^{E-2}	6,524 ^{E-2}	155,1	1,700	0,241
Novembre	3,72 ^{E8}	3,054 ^{E-2}	4,889 ^{E-2}		1,825	0,225
Décembre	3,76 ^{E8}	3,555 ^{E-2}	4,209 ^{E-2}		0,794	0,191
TOTAL ANNUEL	4,41^{E9}	1,01	0,753	428	33,1	2,62

Il a été vérifié que les rejets ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision.

IV. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2025 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2025 ;

Année	Rejets par catégorie de radionucléides (GBq)				
	Gaz rares	Tritium	Carbone 14	Iodes	Autres produits de fission et d'activation
2023	409	602	208	1,77 ^{E-2}	2,19 ^{E-3}
2024	384	703	252	1,22 ^{E-2}	1,79 ^{E-3}
2025	1010	753	428	3,33 ^{E-2}	2,62 ^{E-3}
Prévisionnel 2025	500	900	300	3 ^{E-2}	3 ^{E-3}

Commentaires : La mise à l'arrêt du réacteur N°1 en février mars 2025 a généré une quantité significative de gaz rares et d'iode. Ceci est dû à une inétanchéité combustible apparue après l'émission du prévisionnel de rejets 2025.

V. Comparaison aux valeurs limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2025 avec les valeurs limites de rejets fixées par l'arrêté de rejets du 18 septembre 2006.

Paramètres	Localisation prélèvement	Limites annuelles de rejet		Rejet	
		Prescriptions	Valeur	Valeur maximale	Valeur moyenne
Gaz rares	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	45000	1010	SO
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	5 ^{E7}	5,77 ^{E6}	3,54 ^{E5}
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)	5 ^{E7}	4,36 ^{E5}	3,50 ^{E5}
Carbone 14	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	1400	428	SO
Tritium	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	8000	753	SO
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	5 ^{E6}	2,07 ^{E4}	1,16 ^{E4}
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)	5 ^{E6}	2,60 ^{E4}	1,23 ^{E4}
Iodes	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	0,8	0,033	SO
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	500	10,6	0,924
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)	500	0,453	0,172
Autres produits de fission et produits d'activation	Installation	Activité annuelle rejetée (GBq)	0,8	0,0027	SO
	Cheminée n° 1	Débit instantané (Bq/s)	500	5,7 ^{E-2}	3,8 ^{E-2}
	Cheminée n° 2	Débit instantané (Bq/s)	500	2,6 ^{E-1}	4,38 ^{E-2}

*Correspond à l'activité annuelle rejetée

Commentaires : Les rejets radioactifs à l'atmosphère respectent les valeurs limites réglementaires.

2. Evaluation des rejets diffus d'effluents radioactifs à l'atmosphère

Les rejets radioactifs diffus ont notamment pour origine :

- Les événements de réservoirs d'entreposage des effluents radioactifs (T, S), le réservoir de stockage de l'eau borée pour le remplissage des piscines,
- Les rejets de vapeur du circuit secondaire par le système de décharge à l'atmosphère, susceptibles de renfermer de la radioactivité en cas d'inétanchéité des tubes de générateurs de vapeur.

Ces rejets, ne transitant pas par la cheminée instrumentée, sont dits « diffus », et font l'objet d'une estimation mensuelle par calcul visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable.

Les cumuls mensuels des rejets diffus d'effluents radioactifs à l'atmosphère sont donnés dans le tableau suivant.

	Volume (m ³)	Rejets de vapeur du circuit secondaire		Rejets au niveau des événements des réservoirs d'eau de refroidissement des piscines et d'entreposage des effluents liquides	
		Tritium (Bq)	Iodes (Bq)	Tritium (Bq)	Iodes (Bq)
Janvier	9,66E+03	/	/	5,403E7	0
Février	1,99E+04	8,150E8	/	4,617E7	0
Mars	1,94E+04	/	/	2,124E7	0
Avril	2,50E+04	0	/	1,732E7	0
Mai	6,07E+03	/	/	3,939E7	0
Juin	6,57E+03	/	/	3,138E7	0
Juillet	7,55E+03	/	/	6,460E7	0
Août	5,37E+03	/	/	4,891E7	0
Septembre	9,88E+03	/	/	7,474E7	0
Octobre	8,42E+03	/	/	2,526E7	0
Novembre	6,21E+03	/	/	4,032E7	0
Décembre	1,33E+04	/	/	4,989E7	0
TOTAL ANNUEL	1,37E+05	8,150E8	0	5,13E8	0

Commentaires :

Il n'y a pas de limite réglementaire de ces rejets.

Sur la mise à l'arrêt du réacteur N°2, l'activité tritium du circuit secondaire était seuillée. Le rejet du mois d'avril est donc nul

3. Evaluation des rejets diffus d'effluents à l'atmosphère non radioactifs

Les CNPE engendrent également des rejets d'effluents à l'atmosphère non radioactifs dont les origines sont :

- Le lessivage chimique des générateurs de vapeur : l'encrassement des générateurs de vapeur peut nécessiter un lessivage chimique à l'origine de rejets chimiques à l'atmosphère (ammoniac...) qui nécessitent une autorisation administrative ; ces rejets

sont, soit mesurés, soit estimés par calcul en fonction des quantités de produits chimiques utilisés.

- Les émissions des groupes électrogènes de secours : les groupes électrogènes de secours composés de moteurs diesel, les Turbines à Combustion (TAC) et les Diesels d'Ultime Secours (DUS) fonctionnant au gasoil sont destinés uniquement à alimenter des systèmes de sécurité et/ou à prendre le relais de l'alimentation électrique principale en cas de défaillance de celle-ci. Ils ont donc un rôle majeur en termes de sûreté nucléaire. Les émissions des gaz de combustion (SO₂, NO_x) de ces matériels de petites puissances sont faibles sachant qu'ils ne fonctionnent que peu de temps (moins de 50 h/an par diesel) lors des essais périodiques ou d'incidents.
- Les émissions de fluides frigorigènes. En effet, un CNPE est équipée de groupes frigorifiques pour assurer la production d'eau glacée et pour la réfrigération des locaux techniques et administratifs. Ces matériels utilisent des produits pouvant accroître l'effet de serre. Le fonctionnement des matériels et les opérations de maintenance conduisent à des émissions de fluides frigorigène. Ces émissions sont réglementairement déclarées et comptabilisées et des actions sont prises pour remédier à la situation.
- Les opérations de maintenance effectuées dans les bâtiments réacteur des CNPE : Lors de ces opérations, une quantité plus ou moins importante de calorifuges est changée par des produits neufs. Pendant les phases de montée en température correspondant à la remise en service des installations, certains types de calorifuges émettent, par dégradation thermique, des vapeurs formolées dans l'enceinte, qui peuvent être à l'origine de rejets de monoxyde de carbone.
- Les gaz incondensables sont extraits et rejetés via la cheminée du BAN par l'intermédiaire de la ventilation DVN, qui permet de maintenir le vide au niveau du condenseur, lorsque la tranche est en fonctionnement.
- Le conditionnement de circuit à l'arrêt : à l'occasion des arrêts de tranche pour une durée supérieure à une semaine, la conservation humide des générateurs de vapeur permet de s'affranchir du risque de corrosion des matériaux constitutifs et de disposer d'une barrière biologique (écran d'eau) pour réaliser des travaux environnants. Les générateurs de vapeur sont alors remplis avec de l'eau déminéralisée conditionnée à l'hydrazine et additionnée avec de l'ammoniaque dans des proportions définies dans les spécifications chimiques de conservation à l'arrêt.

a. Rejets de formaldéhyde et de monoxyde de carbone

En 2025, 70 m³ de calorifuges ont été remplacés dans l'enceinte du bâtiment réacteur 2. Il n'y a pas eu de remplacement dans le bâtiment réacteur N°1.

Ce volume donne une estimation des concentrations maximales ajoutées dans l'atmosphère.

Concentration calculée	Unité	Paramètres	EBA	ETY
Concentration maximale ajoutée dans l'atmosphère	mg/m ³	Formaldéhyde	1,12 ^{E-3}	/
		Monoxyde de carbone	1,04 ^{E-3}	/

b. Bilan des émissions gaz à effet de serre et de fluides frigorigènes

Un bilan des émissions de gaz à effet de serre et de fluides frigorigènes est réalisé annuellement par le CNPE.

L'estimation des émissions de gaz à effet de serre et de fluides frigorigènes est la suivante :

Paramètre	Masse en kg	Tonne équivalent CO ₂
Chloro-fluoro-carbone (CFC)	0	0
Hydrogéo-chloro-fluoro-carbone (HCFC)	0	0
Hydrogéo-fluoro-carbone (HFC)	360,44	545
Hexafluorure de soufre (SF6)	23,36	567
Total des émissions de GES en tonne équivalent CO₂		1112

Dans le respect de la réglementation relative aux systèmes d'échanges de quota d'émissions de gaz à effet de serre, le CNPE déclare chaque année les émissions de CO₂ provenant de l'activité de combustion de combustibles dans les installations dont la puissance thermique totale de combustion est supérieure à 20 MW. Pour l'année 2025, les émissions liées à cette activité représentent 426 tonnes équivalent CO₂.

L'équivalent CO₂ total des émissions de GES du CNPE constituées des pertes de fluides frigorigène et SF6 et de la combustion des diesels de secours, représente 0,14 g CO₂ / kWh électrique produit, la production annuelle nette d'électricité ayant été de 11,403 TWh sur l'année 2025.

Ce résultat en légère dégradation est lié à une stagnation des émissions de CO₂ (hausse sur les HFC, baisse sur le SF6) associée à une baisse sensible de la production d'électricité (-30%).

c. Rejets des incondensables CVI via la cheminée du BAN

L'estimation du rejet des espèces volatiles est la suivante :

Paramètre	Unité	TOTAL
Ammoniac	kg	130

Commentaires :

Aucune limite réglementaire sur ces paramètres

RAS

d. Rejets de substances volatiles en lien avec le conditionnement de circuits à l'arrêt

L'estimation du rejet des espèces volatiles est la suivante :

Paramètre	Unité	TOTAL
Ammoniac	kg	1,14E+02
Ethanolamine	kg	2,30E+01
Morpholine	kg	6,40E+00

Commentaires :

Aucune limite réglementaire sur ces paramètres

Le rejet d'ammoniac est du à la destruction de l'hydrazine (craquage thermique) nécessaire au conditionnement humides des générateurs de vapeur en arrêt de tranche.

4. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets d'effluents à l'atmosphère

L'année 2025 n'a pas été concernée par des actions de maintenance (hors maintenance programmée) et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires.

5. Opérations exceptionnelles de rejets d'effluents à l'atmosphère

Le CNPE de Golfech n'a pas réalisé d'opération exceptionnelle de rejets d'effluents à l'atmosphère en 2025.

II. Rejets d'effluents liquides

1. Rejets d'effluents liquides radioactifs

Lorsque l'on exploite un CNPE, des effluents liquides radioactifs sont produits :

Les effluents provenant du circuit primaire dits « effluents primaires hydrogénés » contiennent des gaz de fission (xénon, iode, césium, ...) et des produits d'activation (cobalt, manganèse, tritium, carbone 14...) et de fission. Ces effluents sont essentiellement produits en phase d'exploitation du fait des mouvements d'eau primaire effectués lors des variations de puissance ou de l'ajustement des paramètres chimiques de l'eau du réacteur.

Les effluents issus des circuits auxiliaires dits « effluents usés » constituent le reste des effluents. Ils résultent principalement des opérations de maintenance nécessitant des vidanges de circuit (filtres, déminéraliseurs, échangeurs...), des opérations d'évacuation du combustible usé et de conditionnement des résines usées, des actions de maintien de la propreté des installations (lavage du sol et du linge).

La totalité de ces effluents est collectée, puis traitée, pour retenir l'essentiel de la radioactivité.

Les effluents issus du circuit primaire sont dirigés vers le circuit de Traitement des Effluents Primaires (TEP). Celui-ci comprend une chaîne de filtration et de déminéralisation, un dégazeur permettant d'envoyer les gaz dissous vers le système de Traitement des Effluents Gazeux (TEG), et une chaîne d'évaporation permettant de séparer l'effluent traité en un distillat

(eau) d'activité volumique faible pouvant être recyclé ou rejeté le cas échéant, et en un concentrat renfermant le bore, qui est généralement recyclé vers le circuit primaire.

Les effluents liquides oxygénés recueillis dans les puisards des différents locaux sont dirigés vers le circuit de Traitement des Effluents Usés (TEU) où ils sont traités. Collectés sélectivement suivant plusieurs catégories (résiduaire, chimique, planchers, servitudes), le traitement de ces effluents, approprié à leurs caractéristiques physico-chimiques, peut se faire :

- Par filtration et déminéralisation (résines échangeuses d'ions) permettant de retenir l'essentiel de la radioactivité,
- Sur chaîne d'évaporation, permettant d'obtenir d'une part un distillat épuré chimiquement et d'activité faible, et d'autre part un concentrat composé principalement d'acide borique,
- Par filtration pour les drains de planchers et servitudes (laverie, douches...) peu radioactifs.

Les effluents sont ensuite acheminés vers des réservoirs d'entreposage dénommés réglementairement T ou S, où ils sont analysés, sur le plan radioactif et sur le plan chimique, avant d'être rejetés, en respectant la réglementation.

Les eaux issues des salles des machines (groupe turbo-alternateur) ne sont pas considérées comme des effluents radioactifs au sens de la réglementation (article 2.3.3 de la décision n°2017-DC-0588). Ces eaux sont collectées sans traitement préalable vers des réservoirs dénommés réglementairement Ex où elles sont contrôlées avant d'être rejetées.

Ces règles s'appuient en premier lieu sur la définition de « spectres de référence », en fonction du type de rejet (liquides ou atmosphériques). Ces rejets sont constitués d'une liste de radionucléides à identifier par les moyens de mesure adéquats. Cette liste a été déterminée par une étude réalisée de 1996 à 1999 sur l'ensemble du parc des CNPE d'EDF. Toutes les substances figurant dans plus de 90 % des analyses figurent dans cette liste. Des radionucléides comme l'iode, peu présent dans les rejets, figurent également dans cette liste, mais pour des raisons historiques.

La deuxième règle fondamentale consiste à déclarer obligatoirement une activité rejetée pour les radionucléides appartenant à ces différents « spectres de référence ». Les radionucléides dont l'activité mesurée est inférieure au seuil de décision² donnent lieu à une comptabilisation d'activité rejetée égale au SD.

Les cumuls mensuels sont établis par sommation des activités rejetées pour chacune des catégories d'effluents du mois considéré (T, S, Ex). Les cumuls annuels sont égaux à la somme des cumuls mensuels.

a. Spectre de référence des rejets d'effluents radioactifs liquides

Le bilan des rejets d'effluents radioactifs liquides est déterminé pour chacune des quatre familles de radionucléides réparties comme suit :

² D'après le Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de l'IRSN : « *Le seuil de décision est la valeur minimale que doit avoir la mesure d'un échantillon pour que le métrologue puisse « décider » que cette activité est présente et donc mesurée. En dessous de cette valeur, l'activité de l'échantillon est donc trop faible pour être estimée. Ce seuil de décision dépend de la performance et du rayonnement ambiant autour des moyens métrologiques utilisés.* »

- Le Tritium,
- Le Carbone 14,
- Les Iodes,
- Les autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta et/ou gamma (PF-PA).

Le tableau ci-dessous est un rappel du spectre de référence des rejets radioactifs liquides.

Paramètres	Radionucléide
Tritium	^3H
Carbone 14	^{14}C
Iodes	^{131}I
Produits de fission et d'activation	^{54}Mn
	^{63}Ni
	^{58}Co
	^{60}Co
	$^{110\text{m}}\text{Ag}$
	$^{123\text{m}}\text{Te}$
	^{124}Sb
	^{125}Sb
	^{134}Cs
	^{137}Cs

b. Cumul mensuel

Le cumul mensuel des rejets d'effluents radioactifs liquides est donné dans le tableau suivant :

(GBq)	^{131}I	$^{110\text{m}}\text{Ag}$	$^{123\text{m}}\text{Te}$	^{124}Sb	^{125}Sb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{54}Mn	^{58}Co	^{60}Co	^{63}Ni
Janvier	7,05 ^{E-4}	8,18 ^{E-4}	5,21 ^{E-4}	8,07 ^{E-4}	2,07 ^{E-3}	7,08 ^{E-4}	7,34 ^{E-4}	8,07 ^{E-4}	8,94 ^{E-4}	9,94 ^{E-4}	1,94 ^{E-3}
Février	8,17 ^{E-4}	7,98 ^{E-4}	5,47 ^{E-4}	8,27 ^{E-4}	2,25 ^{E-3}	8,11 ^{E-4}	8,35 ^{E-4}	8,09 ^{E-4}	9,63 ^{E-4}	1,36 ^{E-3}	1,97 ^{E-3}
Mars	1,62 ^{E-4}	1,98 ^{E-4}	1,31 ^{E-4}	2,39 ^{E-4}	4,93 ^{E-4}	2,11 ^{E-4}	1,95 ^{E-4}	1,83 ^{E-4}	4,16 ^{E-4}	2,10 ^{E-4}	4,54 ^{E-4}
Avril	6,78 ^{E-4}	5,98 ^{E-4}	5,36 ^{E-4}	1,43 ^{E-3}	1,82 ^{E-3}	6,50 ^{E-4}	5,67 ^{E-4}	5,76 ^{E-4}	2,10 ^{E-3}	6,98 ^{E-4}	1,28 ^{E-3}
Mai	4,26 ^{E-4}	3,86 ^{E-4}	3,53 ^{E-4}	6,57 ^{E-4}	1,27 ^{E-3}	3,92 ^{E-4}	4,10 ^{E-4}	3,49 ^{E-4}	1,17 ^{E-3}	4,16 ^{E-4}	1,40 ^{E-3}
Juin	2,95 ^{E-4}	2,66 ^{E-4}	2,12 ^{E-4}	3,28 ^{E-4}	7,59 ^{E-4}	2,97 ^{E-4}	2,48 ^{E-4}	3,12 ^{E-4}	6,94 ^{E-4}	2,02 ^{E-3}	3,94 ^{E-4}
Juillet	7,29 ^{E-4}	7,55 ^{E-4}	1,21 ^{E-3}	8,49 ^{E-4}	2,20 ^{E-3}	9,12 ^{E-4}	8,37 ^{E-4}	7,85 ^{E-4}	2,02 ^{E-3}	2,78 ^{E-3}	1,69 ^{E-3}
Août	5,79 ^{E-4}	6,08 ^{E-4}	6,12 ^{E-4}	7,23 ^{E-4}	1,75 ^{E-3}	4,77 ^{E-4}	5,40 ^{E-4}	6,72 ^{E-4}	5,25 ^{E-3}	1,26 ^{E-3}	1,62 ^{E-3}
Septembre	7,62 ^{E-4}	9,64 ^{E-4}	6,72 ^{E-4}	1,27 ^{E-3}	2,13 ^{E-3}	8,71 ^{E-4}	8,47 ^{E-4}	8,91 ^{E-4}	1,57 ^{E-3}	1,42 ^{E-3}	2,08 ^{E-3}
Octobre	4,67 ^{E-4}	5,36 ^{E-4}	4,34 ^{E-4}	6,23 ^{E-4}	1,54 ^{E-3}	5,81 ^{E-4}	6,38 ^{E-4}	5,78 ^{E-4}	7,62 ^{E-4}	2,16 ^{E-3}	1,41 ^{E-3}
Novembre	7,88 ^{E-4}	8,56 ^{E-4}	6,10 ^{E-4}	8,71 ^{E-4}	2,64 ^{E-3}	7,74 ^{E-4}	8,93 ^{E-4}	7,69 ^{E-4}	1,03 ^{E-3}	1,07 ^{E-3}	2,16 ^{E-3}
Décembre	5,21 ^{E-4}	6,23 ^{E-4}	4,10 ^{E-4}	5,47 ^{E-4}	1,80 ^{E-3}	4,28 ^{E-4}	5,36 ^{E-4}	6,04 ^{E-4}	6,74 ^{E-4}	9,58 ^{E-4}	7,18 ^{E-4}
TOTAL	6,93^{E-3}	7,41^{E-3}	6,25^{E-3}	9,17^{E-3}	2,07^{E-2}	7,11^{E-3}	7,28^{E-3}	7,33^{E-3}	1,75^{E-2}	1,53^{E-2}	1,71^{E-2}

Commentaires :

Aucune limite réglementaire sur ces paramètres

	Volumes rejetés KER (m3)	Volumes rejetés SEK (m3)	Iodes (GBq)	Tritium (GBq)	Carbone 14 (GBq)	Autres PF et PA (GBq)
Janvier	2,76 ^{E3}	6,84 ^{E3}	7,053 ^{E-4}	4,664 ^{E3}	6,046	1,029 ^{E-2}
Février	2,82 ^{E3}	9,77 ^{E3}	8,172 ^{E-4}	2,809 ^{E3}	2,057	1,117 ^{E-2}
Mars	6,49 ^{E2}	1,62 ^{E4}	1,621 ^{E-4}	5,387 ^{E2}	0,671	2,730 ^{E-3}
Avril	2,14 ^{E3}	2,29 ^{E4}	6,778 ^{E-4}	1,299 ^{E3}	1,150	1,025 ^{E-2}
Mai	1,43 ^{E3}	4,64 ^{E3}	4,263 ^{E-4}	3,278 ^{E3}	1,424	6,795 ^{E-3}
Juin	7,87 ^{E2}	5,79 ^{E3}	2,949 ^{E-4}	1,764 ^{E3}	0,604	5,525 ^{E-3}
Juillet	2,11 ^{E3}	3,88 ^{E3}	7,291 ^{E-4}	4,808 ^{E3}	1,158	1,403 ^{E-2}
Août	1,35 ^{E3}	3,36 ^{E3}	5,788 ^{E-4}	3,722 ^{E3}	1,578	1,351 ^{E-2}
Septembre	2,08 ^{E3}	4,20 ^{E3}	7,619 ^{E-4}	4,664 ^{E3}	2,913	1,271 ^{E-2}
Octobre	1,41 ^{E3}	7,01 ^{E3}	4,674 ^{E-4}	2,006 ^{E3}	1,533	9,261 ^{E-3}
Novembre	2,16 ^{E3}	4,05 ^{E3}	7,876 ^{E-4}	3,389 ^{E3}	1,395	1,168 ^{E-2}
Décembre	1,44 ^{E3}	9,42 ^{E3}	5,213 ^{E-4}	3,093 ^{E3}	1,743	7,296 ^{E-3}
TOTAL	2,11^{E4}	9,81^{E4}	6,93^{E-3}	3,60^{E4}	2,23^{E1}	1,15^{E-1}

Autres PF et PA : Nickel 63 inclus

Commentaires :

Aucune limite réglementaire sur ces paramètres

Il a été vérifié que les rejets ne présentent pas d'activité volumique alpha globale

RAS

c. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejet de l'année 2025 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2025

	Rejets par catégorie de radionucléides (GBq)			
	Iodes	Tritium	Carbone 14	Autres PF et PA
2023	5,63 ^{E-03}	1,38 ^{E+04}	7,70 ^{E+00}	1,66 ^{E-01}
2024	7,75 ^{E-03}	5,78 ^{E+04}	2,21 ^{E+01}	1,71 ^{E-01}
2025	6,93 ^{E-03}	3,60 ^{E+04}	2,23 ^{E+01}	1,15 ^{E-01}
Prévisionnel	8,00 ^{E-03}	6,30 ^{E+04}	2,50 ^{E+01}	2,00 ^{E-01}

Commentaire : Les rejets radioactifs liquides sont cohérents avec les valeurs du prévisionnel.

d. Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets avec les valeurs limites de rejets fixées par l'arrêté de rejets du 18 septembre 2006.

Installation	Substances	Limite		Rejet	
		Prescriptions	Valeur	Valeur maximale	Unité
Réservoirs T, S et Ex	Tritium	Flux Annuel	8,00E+04	3,60E+04	GBq
Réservoirs T, S et Ex	Carbone 14	Flux Annuel	1,90E+02	2,23E+01	GBq
Réservoirs T, S et Ex	Iode	Flux Annuel	1,00E-01	6,93E-03	GBq
Réservoirs T, S et Ex	Autres PF PA (Avec Ni63)	Flux Annuel	2,50E+01	1,15E-01	GBq

Commentaires : Les limites réglementaires de rejets ont été respectées.

f. Surveillance des rejets

Paramètres	Type réservoir	Limite de rejet		Valeur Maximale
		Prescription	Valeur	
Tritium	Bâche T et S	Débit d'activité moyen (Bq/s)	80*D	54,5*D
	Bâche Ex	Activité Volumique (Bq/L)	4 000	244
Iodes	Bâche T et S	Débit d'activité moyen (Bq/s)	0,1*D	1,6 ^{E-5} *D
PF - PA	Bâche T et S	Débit d'activité moyen (Bq/s)	0,7*D	3,1 ^{E-4} *D
β Global	Bâche Ex	Activité Volumique (Bq/L)	4	2,92

Commentaire : Les limites réglementaires de rejets ont été respectées

2. Rejets d'effluents liquides chimiques

Le fonctionnement d'un CNPE nécessite l'utilisation de substances chimiques et donne lieu à des rejets chimiques par voie liquide dans l'environnement.

Ces rejets d'effluents chimiques sont issus :

- Des produits de conditionnement des circuits primaire, secondaire et auxiliaires utilisés pour garantir l'intégrité des matériels contre la corrosion (rejets chimiques associés aux effluents radioactifs ou non)
- De la production d'eau déminéralisée,

- Du traitement des eaux vannes (eaux rejetées par les installations domestiques),
- Des traitements des circuits du refroidissement à l'eau brute contre les dépôts de tartre et le développement des micro-organismes.

Les principales substances utilisées sont :

- L'acide borique (H_3BO_3) : le bore contenu dans cet acide est « avide » des neutrons produits lors de la réaction nucléaire. C'est une substance neutrophage, qui permet donc le contrôle de la réaction de fission et donc le pilotage du réacteur. Ce bore est dissous dans l'eau du circuit primaire.
- La lithine ($LiOH$) : ce produit est utilisé pour maintenir le pH du circuit primaire. En effet, le bore est sous forme acide. Pour éviter les effets de corrosion liés à cet acide, de la lithine est ajoutée à l'eau du circuit primaire afin d'ajuster le pH à celui de moindre corrosion. La concentration en lithine est donc directement liée à celle du bore.
- L'hydrazine (N_2H_4) : ce produit est utilisé principalement dans le circuit secondaire comme un agent anti-oxydant. Il permet d'éliminer l'oxygène dissous dans le mélange eau-vapeur, et ainsi maintenir là aussi un pH de moindre corrosion du circuit secondaire.
- La morpholine (C_4H_9NO), l'éthanolamine (C_2H_7NO) et l'ammoniaque (NH_4OH) sont des amines volatiles qui peuvent être employées, seules ou en combinaison, pour maintenir le bon pH dans le circuit secondaire. Elles complètent l'action de l'hydrazine. Le mode de conditionnement du circuit secondaire a évolué avec les années pour tenir compte du retour d'expérience interne et étranger. L'éthanolamine (C_2H_7NO), utilisée sur quelques CNPE, constitue une alternative intéressante à la morpholine, en particulier pour la protection des pièces internes des générateurs de vapeur et des purges des sécheurs-surchauffeurs de la turbine.
- Le phosphate trisodique (Na_3PO_4) : comme l'hydrazine, le phosphate est utilisé pour le conditionnement des circuits de refroidissement intermédiaires.
- Les détergents : ces produits sont régulièrement utilisés pour le nettoyage des locaux industriels ; qu'ils soient en ou hors zone contrôlée. Ils sont également utilisés à la laverie du CNPE pour le nettoyage des tenues d'intervention.

Par ailleurs, l'abrasion et la corrosion naturelles des tubes en laiton des condenseurs peut entraîner des rejets de cuivre et de zinc.

Les autres rejets chimiques réglementés ont pour origine l'installation de production d'eau déminéralisée, le traitement des eaux vannes et usées, dans la station d'épuration, ainsi que le traitement des eaux potentiellement huileuses issues de la salle des machines, des transformateurs principaux. Les rejets des eaux pluviales également réglementés au niveau des émissaires de rejet.

Les circuits fermés de refroidissement des condenseurs véhiculent de l'eau chaude dans laquelle peuvent se développer des salissures et des micro-organismes. Pour limiter leurs développements pendant la période estivale, un traitement contre le tartre ou un traitement biocide est mis en œuvre dans les circuits fermés de refroidissement des condenseurs.

L'injection d'acide sulfurique agit sur les causes de la formation du tartre. Il permet de se placer dans le domaine où les ions, à partir desquels se forme le carbonate de calcium,

sont en dessous de la saturation ou dans les limites de sursaturation ne donnant pas lieu à précipitation.

Il existe également des rejets chimiques résultant du traitement contre la prolifération des amibes *Naegleria fowleri* et des légionelles *Legionella pneumophila* qui sont :

- Des composés liés à la fabrication de la monochloramine sur CNPE, tels que le sodium, les chlorures et l'ammonium issus respectivement de l'hypochlorite de sodium (NaOCl) et de l'ammoniaque (NH₄OH),
- Des composés issus de la réaction du chlore de la monochloramine avec les matières organiques présentes dans l'eau circulant dans les circuits de refroidissement, tels que les AOX (dérivés organo-halogénés),
- Des nitrites et nitrates liés à la décomposition de la monochloramine et à l'oxydation de l'azote réduit (ammonium).

Le résiduel en chlore total à maintenir en sortie de condenseur (paramètre de pilotage) est à l'origine du flux de Chlore Résiduel Total (CRT).

a. Etat des connaissances sur la toxicité de l'éthanolamine, la morpholine, et de leurs produits dérivés

Les travaux de veille toxicologique et écotoxicologique n'ont pas mis en évidence d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause les connaissances actuellement prises en compte concernant la toxicité de l'éthanolamine et de la morpholine, ainsi que leurs produits dérivés, sur la santé humaine et l'environnement. Les principaux effets connus sont rappelés ci-après :

- L'éthanolamine est une substance connue pour ses propriétés irritantes, notamment pour la peau, les yeux, les voies respiratoires, et corrosives. En cas d'ingestion, elle peut entraîner des brûlures.
 - À ce jour, aucune valeur toxicologique de référence (VTR) n'est disponible dans les bases de données de références pour cette substance.
 - Ses principaux produits de dégradation (acétates, formiates, glycolates, oxalates, méthylamine et éthylamine) présentent également des effets irritants, avec une toxicité faible dans les conditions de rejet Aucune VTR n'est disponible non plus pour ces substances.
- La morpholine est une substance présentant des propriétés irritantes et corrosives (voies respiratoires, yeux et peau). Une VTR chronique par voie orale de 0,12 mg/kg/j a été établie par l'ANSES en 2019. Une mise à jour de l'évaluation de risque sanitaire suite à la prise en compte de cette substance a été réalisée. Elle conclut à une absence de risque sanitaire pour les populations riveraines et à des concentrations ajoutées faibles dans l'environnement.
 - Les produits de dégradation de la morpholine comprennent des composés carbonés (acétates, formiates, glycolates, oxalates) et des composés azotés (éthanolamine, méthylamine, éthylamine, diéthanolamine, pyrrolidine, diéthylamine, N-nitrosomorpholine). Ces substances présentent une toxicité faible dans les conditions de rejet, et aucune VTR n'est disponible pour ces composés dans les bases de données de référence à l'exception de la N-nitrosomorpholine.

- La morpholine peut également être transformée in vivo en N-nitrosomorpholine en présence de nitrites. Une VTR chronique par voie orale de 4 (mg/kg/j)^{-1} a été établie par l'ANSES en 2012 pour cette substance.
- De même, la pyrrolidine peut être transformée in vivo en N-nitrosopyrrolidine. Il s'agit d'une substance formée à partir de la réaction de nitrosation d'un sous-produit de la morpholine, la pyrrolidine. Une VTR chronique par voie orale pour la N-nitrosopyrrolidine de $2,1 \text{ (mg/kg/j)}^{-1}$ a été établie par l'US EPA en 1987. Une mise à jour de l'évaluation de risque sanitaire suite à la prise en compte de cette substance a été réalisée. Elle conclut à une absence de risque sanitaire pour les populations riveraines et à des concentrations ajoutées faibles dans l'environnement.
- L'éthanolamine n'est pas classée dangereuse pour l'environnement selon le règlement CLP (CLP00 603-030-00-8 (Dec 2020)).
 - Une PNEC (concentration prédite sans effet) chronique pour le milieu aquatique a été déterminée pour l'éthanolamine sur la base des données écotoxicologiques disponibles.
 - Les produits de dégradation ne sont pas classés dangereux pour l'environnement selon le règlement CLP.
- La morpholine n'est pas classée dangereuse pour l'environnement selon le règlement CLP (CLP00 613-028-00-9 (Dec 2010)).
 - Une PNEC (concentration prédite sans effet) chronique pour le milieu aquatique a été déterminée pour la morpholine sur la base des données écotoxicologiques disponibles.
 - Les produits de dégradation ne sont pas classés dangereux pour l'environnement selon le règlement CLP. A ce jour, seule la N-nitrosomorpholine dispose d'une PNEC, utilisée dans l'étude d'impact environnementale lorsque nécessaire.

L'étude d'impact ne met pas en évidence de risque sanitaire ou environnemental attribuable aux rejets liquides d'éthanolamine et de morpholine ni à leurs produits dérivés respectifs.

b. Règles spécifiques de comptabilisation

En application de l'article 3.2.7. -I. de la décision ASN n° 2013-DC-0360 modifiée, une nouvelle règle est appliquée à compter du 1er janvier 2015 pour la comptabilisation des quantités de substances chimiques rejetées. Cette nouvelle règle consiste à retenir par convention une valeur de concentration égale à la limite de quantification divisée par deux lorsque le résultat de la mesure est en dessous de la limite de quantification des moyens métrologiques employés pour effectuer l'analyse.

Rejets d'effluents liquides chimiques via l'ouvrage de rejets principal

i. Cumul mensuel

Le cumul mensuel des rejets chimiques issus des réservoirs S, T et Ex transitant par l'ouvrage de rejet principal, ainsi que les rejets SDP est donné dans le tableau suivant :

	Acide borique (kg)	Morpholine (kg)	Ethanolamine (kg)	Hydrazine (kg)	Lithium (kg)	Détergents (kg)	Azote (kg)	Phosphates (kg)	MES (kgs)	DCO (kgs)
Janvier	343	9,6	/	0,073	0,048	/	236	57,4	17,1	92
Février	367	40,3	/	0,085	0,049	0,04	204	57,8	27,3	147
Mars	705	66,6	/	0,497	0,011	/	148	93,5	34,8	53
Avril	302	115,6	/	0,134	0,025	/	119	57,0	94,4	254
Mai	1288	15,8	/	0,027	0,024	0,02	72	27,7	6,1	28
Juin	85	16,4	/	0,036	0,014	/	148	32,8	6,6	122
Juillet	1799	9,5	/	0,017	0,039	/	84	24,0	16,3	63
Août	1310	13,9	/	0,013	0,023	0,06	107	18,0	23,5	54
Septembre	1295	12,2	0,16	0,016	0,036	0,05	98	25,8	32,8	77
Octobre	640	29,6	2,91	0,028	0,025	0,02	131	30,7	30,1	98
Novembre	173	4,5	0,16	0,016	0,037	/	100	21,1	18,0	19
Décembre	492	5,8	0,27	0,027	0,025	0,02	193	41,2	126,2	65
TOTAL ANNUEL	8800	340	3,5	0,968	0,356	0,20	1640	487	433	1070

Commentaires :

L'éthanolamine est mise en œuvre à compter du mois de septembre 2025, en remplacement progressif de la morpholine.

Le tableau ci-dessous détaille les principaux métaux du paramètre « Métaux totaux ». Chaque métal est analysé en total (dissout et non dissout) et est exprimé en kg rejetés.

	Chrome	Cuivre	Manganèse	Nickel	Aluminium	Zinc	Fer	Métaux Totaux
Janvier	0,024	0,024	0,116	0,024	0,226	0,122	0,649	1,185
Février	0,032	0,032	0,144	0,032	0,370	0,145	0,803	1,556
Mars	0,042	1,918	0,391	0,042	0,169	0,129	0,731	3,422
Avril	0,061	0,622	0,605	0,061	0,998	0,238	2,091	4,676
Mai	0,015	0,070	0,219	0,015	0,571	0,110	1,249	2,249
Juin	0,016	0,342	0,373	0,016	0,359	0,273	2,292	3,672
Juillet	0,014	0,110	0,235	0,014	0,184	0,100	0,968	1,625
Aout	0,012	0,090	0,295	0,012	0,215	0,094	0,839	1,557
Septembre	0,016	0,077	0,358	0,016	0,235	0,134	1,589	2,425
Octobre	0,021	0,147	0,290	0,021	0,168	0,169	0,953	1,769
Novembre	0,016	0,169	0,131	0,016	0,143	0,187	0,617	1,279
Décembre	0,027	0,061	0,389	0,027	0,787	0,166	3,832	5,290
Total	0,30	3,66	3,55	0,30	4,43	1,87	16,61	30,7

ii. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets d'effluents non radioactifs liquides de l'année avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel.

Substances	Unité	2023	2024	2025	Prévisionnel
Acide borique	Kg	6576	6621	8800	7000
Morpholine	Kg	246	465	340	300
Ethanolamine	Kg	/	/	3,5	20
Hydrazine	Kg	0,353	0,725	0,968	0,4
Lithine	Kg	0,345	0,454	0,356	/
Détergents	Kg	0,585	0,126	0,20	0,5
Azote	Kg	758	2226	1640	2200
Phosphates	Kg	134	448	487	500
Métaux totaux	Kg	52,6	27,0	30,7	60

Commentaires :

Plusieurs espèces chimiques sont supérieures au prévisionnel 2025 :

Acide Borique

Deux arrêts de tranche dont une prolongation de visite décennale ont entraîné plus de rejets d'acide borique que prévu.

Morpholine / hydrazine

Deux arrêts de tranche avec une prolongation de phase de démarrage en sortie de visite décennale TR2 ont augmenté nos résultats de rejets de ces deux espèces.

En parallèle, la remise en service du circuit de purge de générateurs de vapeur en sortie d'arrêt tranche 1 a entraîné des rejets d'hydrazine au condenseur, repris vers SEK, par un résiduel de produit de conditionnement humide non totalement cracké.

Les autres prévisionnels ont été respectés.

iii. Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année avec les valeurs limites de rejets issus des réservoirs T, S et Ex fixées par l'arrêté du 18 septembre 2006.

Substances	Limite	Rejet	Limite	Rejet	Limite	Rejet	Limite	Rejet
	Concentration maximale ajoutée (mg/l)	Valeur maximale calculée	Flux 2h (kg)	Valeur maximale calculée	Flux 24h (kg)	Valeur maximale calculée	Flux annuel ajouté (kg)	Flux annuel calculé
Acide borique	50	0,34	900	79,5	5600	636	25000	8800
Morpholine	1,7	$7,6^{E-2}$	-	-	80	7,26	1000	340
Hydrazine	0,09	$6,37^{E-3}$	-	-	4	0,435	80	0,97
Ethanolamine	0,44	6^{E-3}	-	-	16	0,365	600	3,5
Détergents	1,1	$5,08^{E-5}$	20	$1,59^{E-3}$	120	$1,35^{E-2}$	3100	0,2
Azote	-	-	-	-	124	37	4500	1640
Phosphates	5,5	0,286	100	10,6	160	15,2	1000	480
Métaux totaux	0,12	$1,07^{E-2}$	-	-	4,5	1,09	145	27
MES	4,8	0,19	-	-	180	26,94	-	-
DCO	6,5	0,272	-	-	450	20,20	-	-

Commentaire : Les limites réglementaires de rejets ont été respectées

iv. Cumul mensuel

Le cumul mensuel des rejets chimiques liés à la production d'eau déminéralisée (SDP), au traitement contre le tartre et le traitement biocide (hors azote total) est donné dans le tableau suivant :

	Sodium (SDP) Kg	Chlorures (SDP) Kg	Chlorures (Biocide) Kg	Sodium (Biocide) Kg	AOX Kg	THM Kg	CRT Kg	Ammonium Kg	Nitrites Kg	Nitrates Kg	Sulfates Kg
Janvier	8,27E+02	2,03E+03	/	/	0	0	0	0	0	0	3,65E+04
Février	1,74E+03	4,02E+03	/	/	0	0	0	0	0	0	4,87E+04
Mars	1,74E+03	4,02E+03	/	/	0	0	0	0	0	0	9,75E+03
Avril	3,00E+03	7,12E+03	2,79E+01	1,96E+01	2	0	1	0	10	3	1,15E+04
Mai	4,32E+02	1,58E+03	5,44E+03	3,74E+03	35	0	168	7	7	3,44E+03	6,06E+04
Juin	9,47E+02	2,55E+03	7,21E+03	4,76E+03	59	0	213	0	0	6,09E+03	1,15E+05
Juillet	1,02E+03	2,48E+03	9,35E+03	6,38E+03	12	0	174	0	0	6,33E+03	7,17E+04
Août	5,68E+02	1,14E+03	8,08E+03	5,46E+03	43	0	219	0	0	5,89E+03	6,97E+04
Septembre	1,08E+03	2,62E+03	2,86E+03	3,04E+03	25	0	92	0	0	1,92E+03	5,79E+04
Octobre	1,20E+03	2,72E+03	/	/	0	0	0	0	0	0	8,51E+04
Novembre	1,13E+03	2,46E+03	/	/	0	0	0	0	0	0	1,19E+05
Décembre	2,65E+03	7,42E+03	/	/	0	0	0	0	0	0	2,84E+04
TOTAL ANNUEL	16 343	40 156	32 962	23 402	176	0	867	7	17	23 665	713 410

v. Comparaison pluriannuelle et au prévisionnel

Les limites réglementaires relatives aux rejets des substances chimiques liées au traitement antitartre, biocide et à la production d'eau déminéralisée sont réglementées par l'arrêté du 18 septembre 2006.

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets d'effluents liquides chimiques de l'année 2025 avec les valeurs des années précédentes et celles du prévisionnel 2025.

Paramètres	Unité	2023	2024	2025	Prévisionnel
Chlorures (SDP)	t	36,3	59,4	40,2	50
Sodium (SDP)	t	20,3	25,9	16,3	23
Chlorures (Biocide)	t	5,815	23,13	33,0	50
Sodium (Biocide)	t	4,213	15,75	23,4	35
AOX	kg	6	191	176	500
THM	kg	0	0	0	0
CRT	kg	134	503	867	1500
Ammonium	kg	76	0	7	200
Nitrites	kg	77	72	17	300
Nitrates	t	2,16	16,11	23,67	50
Sulfates	t	207	1167	713	800

Commentaires :

Les résultats annuels sont cohérents avec le prévisionnel. Le retard de démarrage post visite décennale TR2 a entraîné un moindre rejet de produits liés au traitement biocide.

vi. Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année 2024 avec les valeurs limites de rejets toutes origines (traitement antitartre, biocide).

Paramètres	Limite	Rejet	Limite	Rejet	Limite	Rejet
	Concentration maximale ajoutée au rejet (mg/L)	Valeur maximale (mg/L)	Flux 24h ajouté (kg)	Valeur maximale (kg)	Flux 2h (kg)	Valeur maximale (kg)
AOX	0,17	0,039	75	14,74	28	1,23
THM	0,004	0	1,8	0	0,75	0
CRT	0,3	0,077	220	22,6	/	/
Ammonium	/	/	73	3,5	/	/
Nitrites	/	/	230/1130	10	/	/
Nitrates	/	/	3035	533	/	/
Sulfate	56	32	24000	8880	/	/

Commentaire : Les limites réglementaires de rejets ont été respectées.

vii. Maximums mensuels

Les maximums mensuels des rejets chimiques toutes origines sont donnés dans les tableaux suivants :

Flux max 24h	Sodium kg	Chlorures kg	Azote Total kg	DCO kg
Janvier	222	465	31	10
Février	455	1200	29	18
Mars	347	1190	30	6
Avril	466	1370	11	15
Mai	718	1031	119	4
Juin	569	1250	85	20
Juillet	684	979	121	11
Août	422	745	78	11
Septembre	1160	1255	20	11
Octobre	291	556	36	12
Novembre	352	776	25	13
Décembre	447	1380	37	12

Concentration maximale ajoutée	Sodium mg/l	Chlorures mg/l	Azote Total mg/l	DCO mg/l
Janvier	0,54	1,05	0,62	0,16
Février	0,99	2,61	0,55	0,20
Mars	0,67	2,32	0,57	0,04
Avril	1,02	2,77	0,21	0,16
Mai	2,45	3,56	0,93	0,06
Juin	1,93	3,98	0,84	0,35
Juillet	2,45	3,51	0,99	0,27
Août	1,12	1,98	0,73	0,23
Septembre	1,05	3,66	0,42	0,22
Octobre	0,69	1,34	0,73	0,19
Novembre	0,95	2,10	0,54	0,15
Décembre	1,09	3,35	0,72	0,19

viii. Comparaison aux limites

Le tableau ci-dessous permet un comparatif des valeurs de rejets de l'année avec les valeurs limites de rejets issus de plusieurs origines fixées par l'arrêté du 18 septembre 2006.

Substances	Limite	Rejet	Limite	Rejet
	Concentration maximale ajoutée (mg/l)	Valeur maximale calculée	Flux 24h (kg)	Valeur maximale calculée
Azote	1,8	0,99	810	121
Sodium	8	2,45	3500	1160
Chlorures	12	3,98	5100	1370
DCO	6,5	0,350	2790	20

Commentaires : Les rejets liquides chimiques respectent les valeurs limites de rejet de l'arrêté du 18 septembre 2006.

VI. Rejets d'effluents liquides chimiques des autres émissaires

Ce paragraphe présente les rejets de substances chimiques via les émissaires d'eaux pluviales, stations d'épurations et déshuileurs de site du CNPE de Golfech pour l'année 2025. Il regroupe des contrôles à fréquence variables (à chaque rejet, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle). La périodicité de contrôle est décrite dans l'arrêté de prise d'eau et de rejet du 18 septembre 2006.

Paramètres	Localisation prélèvement	Prescription	Limite	Valeur maximale
DBO5	STEP principale	Concentration (mg/L)	35	< 3
	STEP Belvédère			7
Hydrocarbures	Eaux pluviales au point de rejet W2, W3; R9, R9, R10 et R16	Concentration (mg/L)	5	<0,1
	Effluents en sortie de l'aire de transit des déchets industriels conventionnels			<0,1
	Emissaire W1			<0,1
	Effluents SEH		10	13
MES	Effluents en sortie de l'aire de transit des déchets industriels conventionnels	Concentration (mg/L)	40	14,8
DCO	Emissaire W1	Concentration (mg/L)	150	20
β global	Emissaire W1	Absence de radioactivité (Bq/L)	< 0,5*	0 ,55 ⁽¹⁾
	Emissaire W2, W3			0,18
3H	Emissaire W1	Absence de radioactivité (Bq/L)	< 50*	5,7
	Emissaire W2, W3			6,5

Commentaires :

⁽¹⁾ Activité β global due à la présence de potassium 40, isotope naturel à l'équilibre du potassium stable. La valeur du mois de septembre 2025 en potassium est du triple de la valeur habituellement retrouvée.

* Seuil de décision réglementaire

Le dépassement de la limite de concentration en hydrocarbures en sortie de déshuileur de site SEH a amené à la déclaration d'un Evènement Significatif Environnement. Le déshuileur a été sorti d'exploitation et des opérations de maintenance ont été engagées afin de retrouver sa pleine performance.

Les autres rejets liquides respectent les valeurs limites annuelles de rejet de l'arrêté du 18 septembre 2006.

VII. Principales opérations de maintenance intervenues sur les équipements et ouvrages de rejets liquides

L'année 2025 n'a pas été concernée par des actions de maintenance (hors maintenance programmée) et aucune intervention ou opération de maintenance anticipée n'ont été nécessaires.

VIII. Opérations exceptionnelles de rejets d'effluents liquides

Commentaires : Le CNPE de Golfech n'a pas réalisé d'opération exceptionnelle de rejet d'effluents liquides chimiques en 2025.

Rejets thermiques

Dans un CNPE, le fluide « eau-vapeur » du circuit secondaire suit un cycle thermodynamique au cours duquel il échange de l'énergie thermique avec deux sources de chaleur, l'une chaude, l'autre froide.

Le circuit assurant le refroidissement du condenseur (circuit tertiaire) constitue la source froide dont la température varie entre 0 °C et 30 °C environ. La source froide, nécessaire au fonctionnement, peut être apportée :

- Soit directement par l'eau prélevée en rivière ou en mer dans un circuit dit ouvert,
- Soit indirectement par l'air ambiant au moyen d'un aéroréfrigérant dans un circuit dit fermé.

Lorsque le CNPE est situé sur un cours d'eau à grand débit, en bord de mer ou sur un estuaire, l'eau prélevée à l'aide de pompes de circulation passe dans les nombreux tubes du condenseur où elle s'échauffe avant d'être restituée intégralement au milieu aquatique.

L'échauffement de l'eau (écart de température entre la sortie et l'entrée : $\Delta T^{\circ}\text{C}$) est lié à la puissance thermique (P_{th}) à évacuer au condenseur et du débit d'eau brute au condenseur (Q).

Afin de réduire le volume d'eau prélevée et limiter l'échauffement du milieu aquatique, le refroidissement des CNPE implantés sur des cours d'eau à faible ou moyen débit est assuré en circuit fermé au moyen d'aéroréfrigérants. Dans un aéroréfrigérant, une grande part de la chaleur extraite du condenseur est transférée directement à l'atmosphère sous forme de chaleur latente de vaporisation (75 %) et sous forme de chaleur sensible (25 %). Le reste de la chaleur est rejeté au cours d'eau par la purge. La purge de l'aéroréfrigérant constitue donc le rejet thermique de l'installation.

Les contrôles destinés à s'assurer du respect des limites réglementaires s'appuient sur des mesures de températures réalisées dans le rejet et dans l'environnement ou sur des calculs effectués à partir de paramètres physiques tels que le rendement thermodynamique, l'énergie électrique produite, les débits de rejet et du cours d'eau.

Les rejets thermiques issus du circuit de refroidissement du CNPE de Golfech et des différents circuits secondaires nécessaires à son fonctionnement doivent respecter les limites fixées dans l'arrêté de rejets du 18 septembre 2006

Les températures amont et aval après mélange sont issues de moyennes journalières 00h-24h. Les données d'échauffement amont-aval calculé sont issues de moyennes horaires.

1. En conditions climatiques normales

Le CNPE de Golfech réalise en continu des mesures de températures en amont, au rejet et en aval du CNPE et un suivi des rejets thermiques conformément aux autorisations de rejet en vigueur (*Température aval du rejet après mélange et échauffement Aval/Amont*). Le bilan des valeurs mensuelles de ces différents paramètres pour l'année 2025 est présenté dans les tableaux suivants :

	Température amont (°C)			Echauffement amont- aval calculé (°C)			Température aval après mélange (°C)		
	Min	Moy	Max	Min	Moy	Max	Min	Moy	Max
Janvier	4,63	6,66	8,69	0,04	0.15	0,28	4,74	6.80	8,81
Février	6,75	8,57	10,21	0,06	0.10	0,20	6,66	8.70	10.28
Mars	9,71	10,93	11,84	0,03	0.09	0,22	9,76	11.00	11.93
Avril	12,10	14,10	16,23	0,02	0.07	0,15	11,81	14.17	16.12
Mai	14,55	17,07	20,97	-0,01	0.06	0,14	14,28	17.13	20.95
Juin	18,33	23,33	28,12	-0,03	0.09	0,20	18,29	23.40	28.36
Juillet	24,10	26,03	28,92	-0,26	0.10	0,28	23,40	26.12	28.82
Août	22,58	25,46	28,50	0,03	0.16	0,33	22,26	25.62	28.78
Septembre	17,32	20,06	22,41	0,00	0.17	0,53	17,54	20.90	22.55
Octobre	14,60	16,82	17,90	0,04	0.21	0,40	14,64	17.03	18.11
Novembre	7,50	11,79	14,60	0,04	0.15	0,39	7,54	11.94	14.82
Décembre	7,20	8,61	10,30	0,01	0.11	0,32	7,15	8.72	10.29

2. Comparaison aux limites

Les rejets thermiques doivent respecter les limites suivantes :

Paramètres	Unité	Limite en vigueur	Valeurs maximales
Echauffement amont-aval calculé entre le 1 ^{er} juin et le 30 septembre	°C	1,25	0,53
Echauffement amont-aval calculé entre le 1 ^{er} octobre et le 30 avril	°C	2	0,40
Température aval après mélange	°C	28	28,82

Commentaires : En fonctionnement, les limites réglementaires d'échauffement et de température aval calculée après mélange ont toujours été respectées.

En ce qui concerne la température aval après mélange, la valeur de 28°C a été dépassée mais les exigences réglementaires ont bien été respectées : Le réacteur N°1 a été requis par le RTE mi-août et le réacteur N°2 en arrêt pour visite décennale (voir ci-dessous, situation climatique exceptionnelle). Il a également été replié du 30 juin au 05 juillet, car non requis par le réseau sur atteinte du critère de température calculée en aval du CNPE de 28°C. Cela correspond à la pointe de 29,18°C présente dans le tableau.

3. En situation climatique exceptionnelle

En application de l'article 22 de l'arrêté de prélèvements et rejets du 18 septembre 2006, un épisode caniculaire a nécessité le fonctionnement du réacteur N°1 couplé au réseau en capacité d'absorption de puissance réactive du 16/08 au 17/08. La puissance a été limitée au minimum technique de 820 MW, afin de préserver les turbopompes alimentaires des générateurs de vapeur des phénomènes de vibration à faible charge (risque patrimonial significatif).

Episode	16/08 au 17/08
T° amont maximale mesurée (°C)	28,67
T° aval maximale calculée (°C)	28,78
Echauffement calculé après mélange (°C)	0,21
Durée T° aval calculée > 28°C	2 Jours
Gestion par le CNPE	820 MW

4. En situation exceptionnelle

Lors de l'année 2025, le CNPE de Golfech n'a pas été contraint de dépasser les limites en conditions climatiques exceptionnelles (T aval > 30°C).

Partie V - Prévention du risque microbiologique

Le CNPE de Golfech peut être confronté au risque de prolifération de micro-organismes pathogènes pour l'homme, comme les amibes ou les légionelles, qui sont naturellement présents dans les cours d'eau en amont des installations et transitent par les circuits de refroidissement.

Ces micro-organismes trouvent en effet un terrain de développement favorable dans l'eau des circuits de refroidissement fermés des CNPE. Ces circuits de refroidissement, équipés de tours aéroréfrigérantes, sont soumis depuis le 1^{er} avril 2017 à une réglementation commune, la décision ASN n° 2016-DC-0578 relative à la prévention des risques résultant de la dispersion de micro-organismes pathogènes, qui fixe des seuils à partir desquels des actions doivent être menées afin de rétablir les concentrations à des niveaux inférieurs.

Afin de limiter ces proliférations, le CNPE de Golfech applique un traitement biocide à l'eau des circuits de refroidissement depuis l'année 1999. Dans l'objectif de limiter l'impact sur l'environnement de ce traitement par injection de monochloramine, le CNPE de Golfech développe depuis plusieurs années une méthodologie de traitement séquentiel au lieu d'une injection continue. Cette méthode permet de maîtriser le risque microbiologique tout en diminuant de façon notable les quantités de produits chimiques rejetés.

Les résultats microbiologiques indiqués sont issus de l'exigence 5.4.1 de la décision ASN n°2016-DC-0578 dite « Amibes Légionelles ». Pour corréler les résultats microbiologiques et le traitement biocide associés mis en place sur les CNPE, les exigences des décisions individuelles des CNPE liées à la surveillance et aux résultats de mesures du traitement biocide sont présentées également ci-dessous.

I. Bilan annuel des colonisations en circuit

Les valeurs maximales observées en 2025 en *Legionella pneumophila* mesurées en bassin et en *Naegleria fowleri* calculées en aval dans le fleuve sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en *Legionella pneumophila* et en *Naegleria fowleri* calculés en aval dans le fleuve sont détaillés en annexe 1.

Paramètre	Valeur maximale observée en 2024	Seuil d'action
Legionella pneumophila	< 100	10 000 UFC / L
Naegleria fowleri	38	100 <i>N.fowleri</i> / L

Sur l'année 2025, aucune valeur n'a atteint la limite du seuil d'action. Toutes les mesures en *Legionella pneumophila* sont inférieures au seuil de détection.

II. Synthèse des traitements biocides et rejets associés

Les données concernant les rejets associés aux traitements biocides se trouvent dans la Partie IV- Rejets d'effluents.

La stratégie de traitement préventif estival communiquée en début d'année consistait en un traitement continu, suivi d'un traitement séquentiel. Le traitement séquentiel consiste en une injection continue de 6 heures par jour après une phase test de 8h/jour. Le traitement est démarré et arrêté sur des critères basés sur les niveaux de colonisations en amibes *Naegleria fowleri*. La durée du traitement séquentielle est adaptée aux populations en *Naegleria fowleri* et peut être augmentée (passage de 8h jusqu'à 12h de traitement) mais le talon minimal de 6h a toujours été maintenu.

Le traitement en continu peut être remis en service en cas de dérive constatée des populations dans les installations du CNPE, avant un retour à un traitement optimisé dès que possible.

Données d'ensemble de la campagne de traitement 2025 :

Paramètres	Unités de production	
	N°1	N°2
Date de démarrage et d'arrêt du traitement préventif	22/05 – 15/09	SO
Date d'arrêt de Tranche (Début et fin)	SO	18/04/25 => 2026
Nombre de jour de traitement continu	6	0
Nombre de jour de traitement séquentiel	101	0
Date de mise en œuvre du traitement renforcé	SO	/
Nombre de jours de Chloration massive	0	0
CRT moyen sortie condenseur (mg/L)	0,25	/
Consommation d'eau de Javel (kg)	25 504	/
Consommation d'ammoniaque (kg)	6 494	/

Commentaire :

RAS.

Partie VI - Surveillance de l'environnement

I. Surveillance de la radioactivité dans l'environnement

EDF met en place depuis la mise en service de chaque CNPE un programme de surveillance de la radioactivité dans l'environnement du CNPE. Cette surveillance consiste à prélever des échantillons, à des fins d'analyse, dans les écosystèmes proches du CNPE, sous et hors des vents dominants, en amont et en aval des rejets liquides et dans les eaux souterraines. Ces mesures, associées à un contrôle strict des rejets d'effluents radiologiques, permettent de s'assurer de l'absence d'impact sur l'homme et l'environnement comme démontré dans l'étude d'impact.

La surveillance radiologique de l'environnement remplit trois fonctions principales.

Une fonction d'alerte assurée au moyen de mesures en continu. Elle permet la détection précoce de toute évolution atypique d'un ou plusieurs paramètres environnementaux en lien avec l'exploitation des installations afin de déclencher les investigations et, si nécessaire, des actions de prévention (arrêt du rejet...);

Une fonction de contrôle du bon fonctionnement global des installations au travers des paramètres que la réglementation demande de suivre à différentes fréquences. Les résultats des analyses sont comparés, soit aux limites autorisées, soit à des valeurs repères (seuil de détection des appareils de mesure, bruit de fond naturel...);

Une fonction de suivi et d'étude visant à s'assurer de l'absence d'impact à long terme des prélèvements et des rejets sur les écosystèmes terrestre et aquatique. C'est l'objet des campagnes de mesures saisonnières de radioécologie.

Les prélèvements et analyses sont réalisés à des fréquences variables en cohérence avec les objectifs assignés à la mesure (alerte, contrôle). Des contrôles quotidiens, hebdomadaires et mensuels sont ainsi réalisés dans l'écosystème terrestre, l'air ambiant, les eaux de surface recevant les rejets liquides et les eaux souterraines. Les prélèvements et les analyses sont réalisés par le CNPE selon les modalités fixées par les autorisations délivrées par l'administration. La stricte application du programme de surveillance fait l'objet d'inspections programmées ou inopinées de la part de l'ASNR, qui réalise des expertises indépendantes.

Le CNPE dispose pour la réalisation de ce programme de surveillance d'un laboratoire dédié aux mesures environnementales dit laboratoire « Environnement », ainsi que du personnel compétent et qualifié en analyses chimiques et radiochimiques. Ces laboratoires sont équipés d'appareillages spécifiques permettant l'analyse des échantillons prélevés dans le milieu naturel. Ils sont soumis à des exigences relatives aux équipements, aux techniques de prélèvement et de mesure, de maintenance et d'étalonnage. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires agréés.

Ainsi, le CNPE réalise annuellement, sous le contrôle de l'ASNR, plusieurs milliers d'analyses dont les résultats sont transmis à l'administration et publiés par EDF sur le site internet du CNPE : <https://www.edf.fr/la-centrale-nucleaire-de-golfech/l-exploitation-de-la-centrale-nucleaire-de-golfech.fr>. Les résultats des mesures de radioactivité réalisées dans le cadre de la surveillance réglementaire de l'environnement sont également accessibles en ligne gratuitement sur le site internet du Réseau National de Mesures de la radioactivité de l'environnement (RNM - <http://www.mesure-radioactivite.fr>).

Ces mesures réalisées en routine sont complétées depuis 1992 par un suivi radio écologique annuel des écosystèmes terrestre et aquatique auquel est venu s'ajouter des mesures réglementaires réalisées à maille trimestrielle et annuelle et nécessitant le recours à des techniques analytiques d'expertise non compatibles avec les activités d'un laboratoire environnement d'un industriel. Tous les 10 ans, un bilan radio écologique décennal plus poussé est également réalisé. L'ensemble de ces prélèvements et analyses permettent de suivre à travers une grande variété d'analyses des paramètres environnementaux pertinents (i.e. : bio indicateurs) afin d'évaluer finement et dans la durée l'impact du fonctionnement du CNPE sur l'environnement et répondre ainsi à la fonction de suivi et d'étude. Ces études nécessitent des connaissances scientifiques approfondies de la biologie et des comportements des écosystèmes vis-à-vis des substances radioactives. Elles font aussi appel à des techniques de prélèvement d'échantillons et d'analyse complexes différentes de celles utilisées pour la surveillance de routine. Ces études sont donc confiées à des laboratoires externes qualifiés, agréés et reconnus pour leurs compétences spécifiques.

Ces études radio écologiques assurent un suivi long terme essentiel à la compréhension des mécanismes de transfert des radionucléides dans l'environnement et pour déterminer l'influence potentielle des rejets de l'installation au regard des autres sources de radioactivité naturelle et/ou artificielle.

La nature des échantillons et les lieux de prélèvement sont sélectionnés afin de mettre en évidence une éventuelle contribution des rejets d'effluents liquides et/ou atmosphériques des installations à l'ajout de radioactivité dans l'environnement.

En règle générale, le plan d'échantillonnage contient des échantillons biologiques, qui constituent des voies de transfert possibles, directes ou indirectes, de la radioactivité vers l'homme (prélèvements de légumes, fruits, poissons, lait, eaux, herbes...) et des échantillons, appelés bioindicateurs, qui sont connus pour leur aptitude à fixer spécifiquement certains polluants (lichens, mousses, bryophytes...). Le plan d'échantillonnage prévoit également des prélèvements dans des matrices dites « d'accumulation » (sols, sédiments), dans lesquels certains composants radiologiques peuvent rester piégés.

Les stations de prélèvements sont choisies en fonction de la rose des vents locale, des conditions hydrologiques, de la répartition de la population et de la disponibilité des échantillons dans l'environnement du CNPE. Les prélèvements collectés dans l'environnement terrestre sont répartis en distinguant les zones potentiellement influencées des zones non influencées par les rejets atmosphériques du CNPE. Dans l'environnement aquatique, les prélèvements sont effectués en amont et en aval des points de rejets des effluents liquides en tenant compte de la présence éventuelle d'une autre installation nucléaire en amont.


Ces études radio écologiques ont permis de caractériser finement les niveaux de radioactivité d'origine naturelle et artificielle dans les différents compartiments de l'environnement autour du CNPE, et de préciser l'influence des rejets d'effluents liquides et à l'atmosphère. Les données collectées depuis plusieurs décennies ont montré que la radioactivité naturelle constitue la principale composante de la radioactivité dans l'environnement, et que la radioactivité artificielle provient majoritairement d'une rémanence des retombées des essais nucléaires atmosphériques et de l'accident de Tchernobyl. Du fait de l'éloignement de ces événements anciens et des efforts réalisés par EDF pour diminuer les

rejets de ses installations nucléaires, le niveau de radioactivité dans l'environnement à proximité du CNPE a considérablement diminué depuis une vingtaine d'année.


1. Surveillance de la radioactivité ambiante

Le système de surveillance de la radioactivité ambiante s'articule autour de 4 réseaux de balises radiométriques (clôture, à 1 km, à 5 km et à 10 km) via la mesure en continu du débit de dose gamma ambiant. Les balises de chaque réseau sont implantées à intervalle régulier de façon à réaliser des mesures dans toutes les directions. Elles permettent l'enregistrement et la retransmission en continu du débit de dose gamma ambiant et de donner l'alerte en cas de dépassement du bruit de fond ambiant augmenté de 114 nSv/h. Les balises sont également équipées d'un système d'alarme signalant toute interruption de leur fonctionnement.


A noter que le réseau 10 km est surveillé au titre des situations accidentelles et n'est pas requis par l'arrêté du 18 septembre 2006.

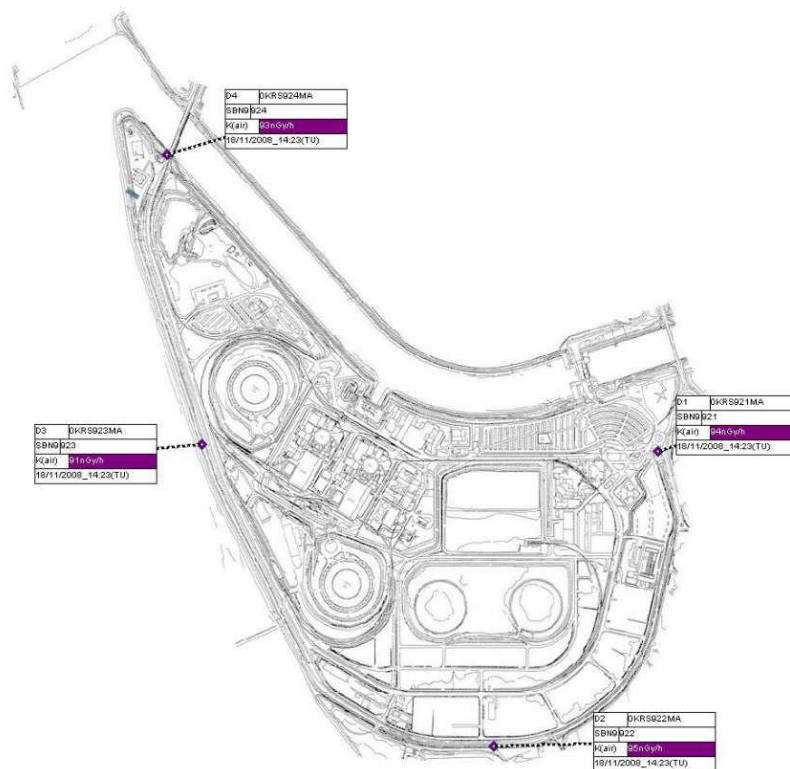


Plan du réseau 1 km

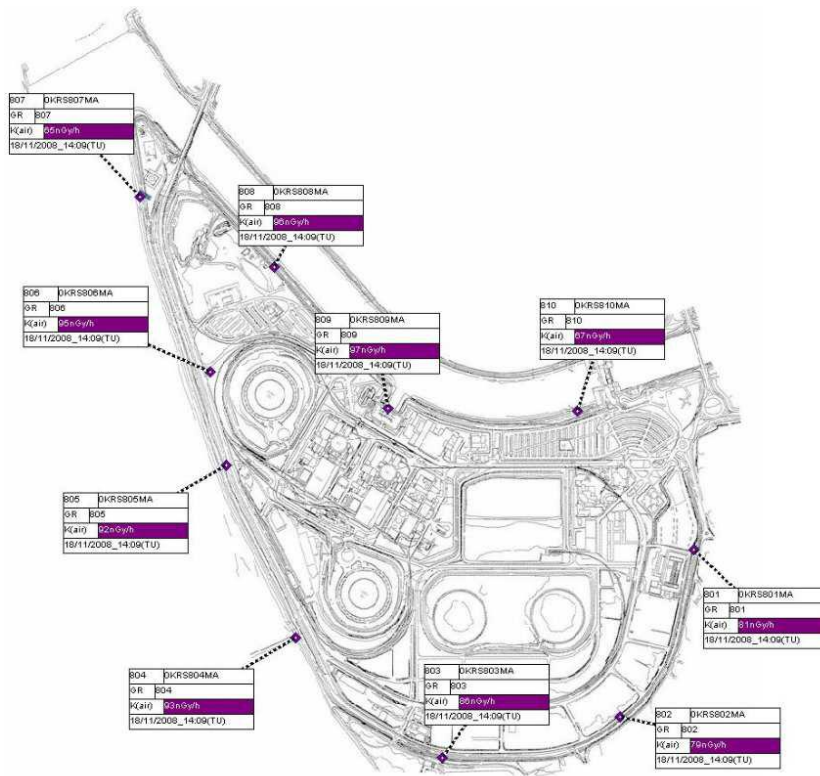

Plan du réseau clôture

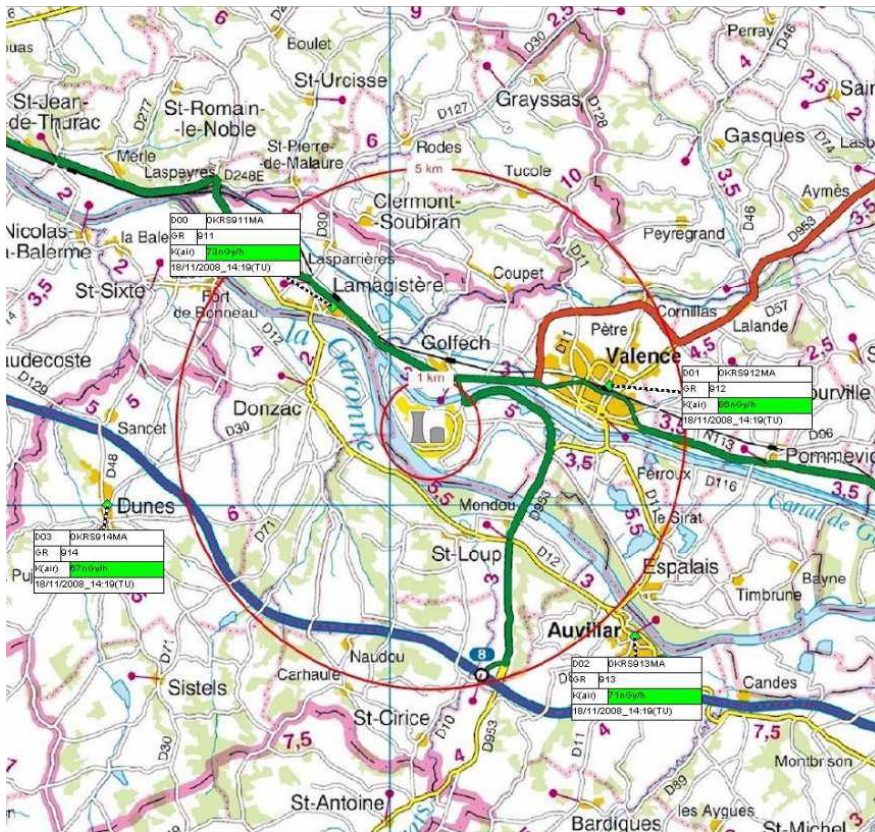

Plan du réseau 5 kms

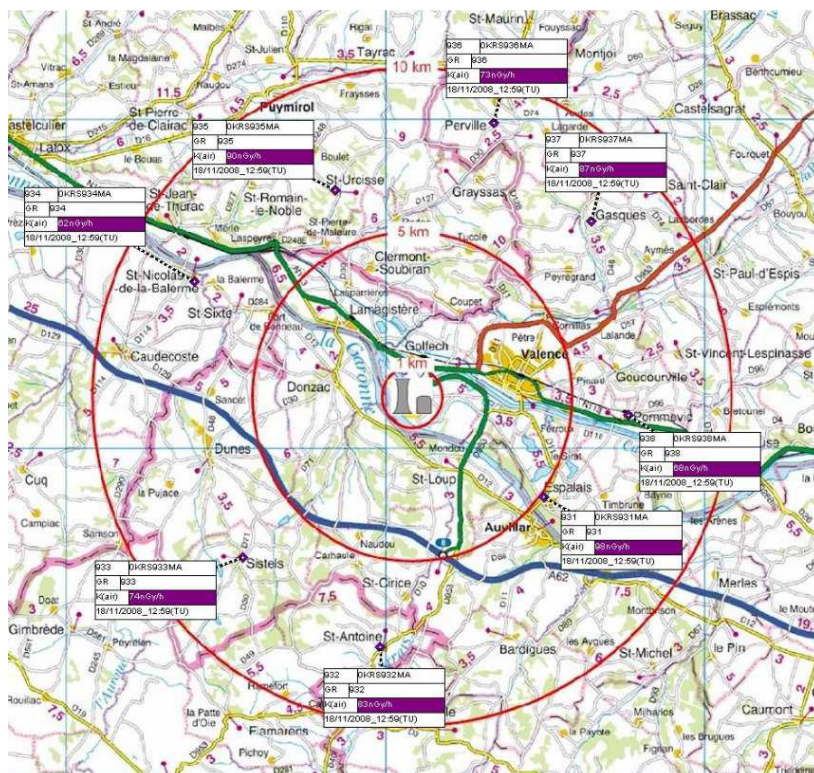

Plan du réseau 10 kms

Les informations (débits de dose et états de fonctionnement) issues des balises sont envoyées en continu vers un centralisateur qui permet la visualisation et l'enregistrement des données. Les débits de dose moyens enregistrés par les différents réseaux de mesure pour l'année 2024 sont présentés dans le tableau suivant. Les débits de dose moyens des années antérieures sont également présentés à titre de comparaison.

Réseau de mesure	Débit de dose moyen année 2025 (nSv/h)	Débit de dose max année 2025 (nSv/h)	Débit de dose moyen année 2024 (nSv/h)	Débit de dose moyen année 2023 (nSv/h)
Clôture	100	239	101	98
1 km	94	223	100	103
5 km	113	204	113	112
10 km	117	218	117	111

Commentaire :

Pour les quatre réseaux, les débits de dose moyens enregistrés pour l'année 2025 sont de l'ordre de grandeur du bruit de fond et cohérents avec les résultats de l'année antérieure. Les « débits de dose max année » correspondent à la valeur instantanée maximale de la sonde présentant la valeur la plus élevée par le réseau concerné.

2. Surveillance du compartiment atmosphérique

Quatre stations d'aspiration en continu des poussières atmosphériques (aérosols) sont implantées dans un rayon de 1 km autour du CNPE. Des analyses journalières de l'activité

bêta globale à J+6 sont réalisées quotidiennement sur les filtres, ainsi qu'une analyse isotopique mensuelle par spectrométrie gamma sur regroupement des filtres quotidiens par station.

Un dispositif de prélèvement du tritium atmosphérique par barbotage est également implanté sous les vents dominants à la station dite AS1. L'analyse du tritium atmosphérique piégé est réalisée pour chacune des périodes définies réglementairement (du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois).

Un dispositif de prélèvement des eaux de pluie par un collecteur de précipitations est implanté sous les vents dominants à la station AS1. Des analyses bimensuelles des activités bêta globale et tritium sont réalisées.

Les résultats des mesures réalisées sur le compartiment atmosphérique pour l'année 2025 sont donnés dans le tableau suivant.

Compartiment	Paramètres	Moyenne annuelle	Valeur maximale mesurée	Limite réglementaire	
Poussières atmosphériques Bq/m3	Beta Global J+6 (Bq/Nm3)	6,41E-04	2,19E-03	2 ^E -03 ⁽¹⁾	
	Spectrométrie gamma ⁽²⁾	⁵⁸ Co	< 1,2-5	<3 ^E -5	/
		⁶⁰ Co	<1,6 ^E -5	<4,0 ^E -5	/
		¹³⁴ Cs	<1,3 ^E -5	<4,0 ^E -5	/
		¹³⁷ Cs	< 1,2 ^E -5	<3,0 ^E -5	/
		⁴⁰ K ⁽³⁾	<2,8 ^E -4	7,6 ^E -4	/
Tritium atmosphérique Bq/m3		1,51E-01	1,88E-01	50	
Eau de pluie Bq/L	Bêta globale ⁽³⁾	0,19 Bq/L	0,32 Bq/L	/	
	Tritium ⁽³⁾	6,16 Bq/L	7,15 Bq/L	/	

Commentaires :

⁽¹⁾ En cas de dépassement, une analyse des isotopes déposés par spectrométrie gamma est réalisée. Pas de radioéléments non naturels observés sur le dépassement.

⁽²⁾ Mesure mensuelle réalisée par station sur le regroupement par station de tous les prélèvements.

⁽³⁾ Moyenne des mesures seuillées et significatives

Les mesures de surveillance du compartiment atmosphérique pour l'année 2025 sont cohérentes en moyenne avec les valeurs du bruit de fond. Les mesures de l'activité bêta globale et de l'activité en tritium atmosphérique sont très inférieures aux limites réglementaires.

3. Surveillance du milieu terrestre

✓ Résultats de mesures réalisés pour l'année 2025 (EDF)

Les résultats des mesures réalisées sur le compartiment terrestre pour l'année 2025 sont donnés dans le tableau suivant. Concernant les résultats des analyses par spectrométrie gamma, seules les activités relatives aux radionucléides d'origine artificielle et supérieures aux seuils de décision sont présentées.

Nature du prélèvement	Radionucléide	Périodicité	Moyenne annuelle	Valeur maximale mesurée
Végétaux terrestres (Bq/kg sec)	⁵⁸ Co	Mensuelle	<0,45	<0,7
	⁶⁰ Co		<0,46	<0,7
	¹³⁴ Cs		<0,39	<0,6
	¹³⁷ Cs		<0,40	<0,6
	⁴⁰ K		743	1200
Lait (Bq/L)	⁵⁸ Co	Mensuelle	<0,37	<0,6
	⁶⁰ Co		<0,37	<0,6
	¹³⁴ Cs		<0,36	<0,6
	¹³⁷ Cs		<0,38	<0,5
	⁴⁰ K		46	61

Commentaires :

RAS

✓ Résultats de mesures réalisés pour l'année 2024 (ASNR)

Les résultats des mesures réglementaires réalisées en 2024 sur le compartiment terrestre sont présentés dans le rapport IRSN figurant en Annexe 2.

Ces résultats montrent que la radioactivité présente dans l'environnement terrestre au voisinage du CNPE de Golfech est majoritairement d'origine naturelle et que les niveaux sont stables en comparaison de ceux mesurés avant la mise en service des installations du CNPE.

Du ¹³⁷Cs est mesuré en 2024 dans les sols de prairie. Ce radionucléide d'origine artificielle provient des retombées des essais nucléaires atmosphériques et de l'accident de Tchernobyl. Les activités en ³H libre et en ¹⁴C mesurées dans les salades, l'herbe et le lait, ainsi que celles en ³H organiquement lié dans les salades et l'herbe sont cohérentes, aux incertitudes de

mesure près, avec le bruit de fond radiologique ambiant en dehors de toute influence industrielle pour ces radionucléides (de 0,3 à 1,8 Bq/L d'eau de déshydratation pour le ³H libre, de 0,3 à 1,6 Bq/L d'eau de combustion pour le ³H organiquement lié et 221 ± 7 Bq/kg de C pour le carbone ¹⁴³). Ces résultats sont comparables avec ceux obtenus les années précédentes ; les rejets d'effluents atmosphériques du CNPE de Golfech n'ont pas d'influence sur l'environnement terrestre.

Les activités mesurées dans le compartiment terrestre sont majoritairement d'origine naturelle. La présence de radionucléides d'origine artificielle dans l'environnement du site est liée aux retombées des essais nucléaires atmosphériques et de l'accident de Tchernobyl. La contribution du CNPE de Golfech n'est pas décelable.

4. Surveillance des eaux de surface

Des prélèvements d'eau de Garonne sont réalisés lors de chaque rejet d'effluents liquides radioactifs (à mi-rejet). Des prélèvements journaliers sont également réalisés en dehors des périodes de rejet. Plusieurs analyses sont réalisées sur ces échantillons d'eau filtrée (mesure de l'activité bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium sur l'eau et mesures de l'activité bêta globale sur les matières en suspension). Ces analyses permettent de s'assurer du respect des valeurs d'activité volumique limites fixées par la réglementation.

Les résultats des mesures réalisées sur les eaux de surface pour l'année 2024 sont donnés dans le tableau suivant (valeurs moyennes et maximales).

	Paramètre analysé	Activité volumique horaire à mi-rejet			Activité volumique : moyenne journalière		
		Valeur moyenne	Valeur maximale	Limite réglementaire	Valeur moyenne	Valeur maximale	Limite réglementaire
Eau filtrée	Activité bêta globale	0,14 Bq/L	0,48 Bq/L	2 Bq/L	-	-	-
	Tritium	39 Bq/L	67 Bq/L	280 Bq/L	33 ⁽¹⁾ / 8,2 ⁽²⁾ Bq/L	65 ⁽¹⁾ / 8,8 ⁽²⁾ Bq/L	140 ⁽¹⁾ / 100 ⁽²⁾ Bq/L
	Potassium	1,94 mg/L	3,00 mg/L	-	-	-	-
Matières en suspension	Activité bêta globale	0,03 Bq/kg sec	0,132 Bq/kg sec	-	-	-	-

(1) en présence de rejets radioactifs ; (2) En absence de rejets radioactifs

³ IRSN (2024) Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de 2021 à 2023, rapport n° 2024-00600, 340 p. : https://www.irsn.fr/sites/default/files/2024-12/IRSN_Bilan-etat-radiologique-environnement-francais-2021-2023_BD.pdf

Commentaires :

Les mesures de surveillance dans les eaux de surface pour l'année sont cohérentes avec les valeurs attendues du fait des rejets d'effluents autorisés du CNPE. Les mesures d'activité bêta globale et de l'activité en tritium dans l'eau sont très inférieures aux limites réglementaires.

5. Surveillance du milieu aquatique

Les résultats des mesures réglementaires réalisées en 2024 sur le compartiment aquatique sont présentés dans le rapport ASNR figurant en Annexe 2.

Ces résultats montrent que la radioactivité présente dans l'environnement aquatique au voisinage du CNPE de Golfech est majoritairement d'origine naturelle et que les niveaux sont stables en comparaison de ceux mesurés avant la mise en service des installations du CNPE.

Dans le compartiment aquatique, du ^{137}Cs est mesuré en 2024, dans les sédiments à l'amont et à l'aval, ainsi que dans les phanérogames et les poissons à l'aval. Ce radionucléide provient principalement des retombées des essais nucléaires atmosphériques et de l'accident de Tchernobyl, sans pouvoir exclure une influence des rejets liquides du CNPE de Golfech.

En 2024, les niveaux d'activité en ^3H organiquement lié et en ^{14}C dans les poissons pêchés à l'amont sont compris dans la gamme de variabilité environnementale mesurable en milieu aquatique (de 0,3 à 1,8 Bq/L pour le tritium⁴ et de l'ordre de 200-220 Bq/kg de C pour le carbone ^{14}C ⁵). À l'aval, les niveaux d'activité mesurés en ^3H organiquement lié et en ^{14}C dans les poissons, supérieurs au bruit de fond radiologique ambiant mais aussi aux valeurs de mesure à l'amont, sont liés aux rejets d'effluents liquides du CNPE de Golfech.

Les activités mesurées dans le compartiment aquatique sont majoritairement d'origine naturelle. La présence de radionucléides d'origine artificielle dans l'environnement du site est en partie liée au fonctionnement du CNPE de Golfech.

6. Surveillance des eaux souterraines

Les eaux souterraines situées au droit du CNPE font l'objet d'une surveillance radiologique dont les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Paramètres	Unité	Valeur maximale mesurée
Tritium	Bq/L	< 20
Bêta global MES	Bq/kg	0,08
Bêta global Eau Filtrée	Bq/L	0,40
Potassium	mg/L	5,9

Commentaires : RAS

⁴ IRSN (2024) Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de 2021 à 2023, rapport n° 2024-00600, 340 p. : https://www.irsn.fr/sites/default/files/2024-12/IRSN_Bilan-etat-radiologique-environnement-francais-2021-2023_BD.pdf

⁵ IRSN (2021) Bilan de l'état radiologique de l'environnement français de 2018 à 2020, rapport n° 2021-00765, 408 p. : https://www.irsn.fr/sites/default/files/documents/expertise/rapports_expertise/IRSN-ENV_Bilan-Radiologique-France-2018-2020.pdf

II. Physico-chimie des eaux souterraines

Une surveillance physico-chimique des eaux souterraines est effectuée sur les paramètres physicochimiques par le biais de prélèvements sur 23 piézomètres du CNPE.

Les résultats de la surveillance des cinq piézomètres réglementaires sont indiqués dans le tableau ci-après.

Paramètres	Unité	Valeur maximale mesurée
pH (Min-Moy-Max)	-	6,8 / 7,4 / 8,0
Conductivité	μS / cm	673
Hydrocarbures totaux	mg / l	0,22
COT		1,6
Manganèse (Dissous)		0,21
Nickel (Dissous)		0,0006
Cuivre (Dissous)		0,004
Zinc (Dissous)		0,01
Chrome (Dissous)		0,002
Aluminium (total)		1
Fer (total)		1,1
Phosphates		0,26
Chlorures		24

Commentaires : RAS

Comme suite à l'évènement (Ecoulement d'huile GGR en salle des machines ; EIE 25-07), un suivi prospectif complémentaire des eaux souterraines a été engagé. Des mesures de pH, conductivité et hydrocarbures totaux (C10-C40) ont été réalisées sur une période de 6 mois.

Les piézomètres surveillés (0SEZ 004, 011, 013 et 024 PZ) n'ont révélé aucun marquage des eaux souterraines.

III. Chimie et physico-chimie des eaux de surface

1. Physico-chimie en continu

Les stations multi-paramètres (SMP), situées à « l'amont », au rejet et à « l'aval » du CNPE, mesurent en continu le pH, la conductivité, la température de l'eau et l'oxygène dissous.

Les tableaux suivants présentent les résultats du suivi sur l'année 2025 pour les stations amont, rejet et aval (Valeurs moyennes)

Station amont	Janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aout	Sep	Oct	Nov	Déc
Oxygène dissous (mg/L)	11,7	11,6	11,3	9,9	8,5	7,5	6,7	7,9	7,7	9,1	10,1	11,4
Conductivité (µS/cm)	312	314	287	273	285	282	283	278	307	305	331	294
pH	8,2	8,3	8,3	8,0	7,9	7,9	7,6	7,9	8,0	8,1	8,1	8,1
Température (°C)	6,7	8,6	11,0	14,3	17,1	23,4	26,1	25,6	20,8	16,9	11,8	8,7

Commentaires : RAS

Station rejet	Janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc
Oxygène dissous (mg/L)	9,6	9,8	10,0	9,1	8,5	7,8	7,8	7,7	8,3	8,8	9,5	9,8
Conductivité (µS/cm)	394	386	338	336	352	363	362	353	374	403	403	354
pH	8,4	8,5	8,5	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,4	8,3	8,4
Température (°C)	18,8	17,2	16,0	19,9	23,6	28,5	28,2	28,3	24,8	21,9	18,9	16,6

Commentaires : RAS

Station aval	Janv	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aou	Sep	Oct	Nov	Déc
Oxygène dissous (mg/L)	11,7	11,4	10,8	9,6	8,9	8,1	7,6	7,3	8,2	9,0	10,1	11,3
Conductivité (µS/cm)	321	325	306	291	294	293	309	302	315	340	341	289
pH	8,2	8,3	8,3	8,0	7,9	7,9	7,9	7,8	7,8	7,9	8,0	8,1
Température (°C)	7,2	9,0	11,4	14,6	17,5	23,8	26,2	26,0	21,2	17,3	12,3	9,2

Commentaires : RAS

Conclusion : Il n'y a pas de différence significative des mesures moyennes mensuelles de pH, oxygène dissous et de conductivité entre les stations amont et aval du CNPE.

Le pH au rejet est toujours resté dans les limites de l'arrêté de rejet (6 à 9).

2. Physico-chimie des eaux de surface

Le CNPE fait réaliser par le Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement (UMR 5245 CNRS / INP-ENSAT/UT3), en amont et en aval, des mesures bimestrielles et trimestrielles de certains paramètres physico-chimiques soutenant la vie biologique. Le rapport complet est disponible sur demande auprès du CNPE.

Vous trouverez ci-dessous le résumé du suivi des paramètres physicochimiques :

L'année 2025 est à nouveau une année dont le débit est inférieur au débit moyen calculé sur plus de cinquante ans. L'entrée en étiage s'est opérée précocement (début juillet) entraînant le déclenchement du soutien d'étiage assez tôt dans l'année.

Durant 2025, le réacteur 1 a été à l'arrêt du 8 février 2025 au 8 avril 2025 ; du 30 juin 2025 au 5 juillet 2025 ; le 25 et 26 octobre 2025. Le réacteur 2 a été mis à l'arrêt à partir 18 avril 2025 et n'a pas été remis en route de toute l'année 2025.

Les différences de températures moyennes journalières entre l'amont et l'aval du CNPE de Golfech sont globalement inférieures à 1°C. L'écart maximum a été mesuré à 1,80°C le 23 décembre 2025.

Les valeurs de qualité physico-chimique de l'eau obtenues dans les différentes stations sont conformes à des eaux carbonatées calciques de minéralisation moyenne. Nous observons cependant une augmentation de l'alcalinité (hydrogénocarbonates et TAC), de la conductivité et des concentrations d'ions dissous (calcium, magnésium, nitrates) en aval du CNPE de Golfech. Cela pourrait s'expliquer soit par un effet des rejets du CNPE en aval du site, soit à l'influence de la Barguelonne avec un mélange incomplet des eaux de ce cours d'eau et de la Garonne au niveau de la station ST2. Lors de la crue de mai 2025, nous observons en aval immédiat ST2 (Lamagistère), une valeur de MES et de turbidité beaucoup plus forte que sur les deux autres stations. De la matière organique est également détectée à une forte dose sur cette station ST2 (consommation d'oxygène au travers de la DCO

notamment), mais aussi de l'azote et du phosphore. Ces valeurs pourraient être en lien potentiel avec le fonctionnement des déversoirs d'orage des stations d'épuration d'Auvillar, Espalais et Saint-Loup.

Concernant les métaux, les concentrations sont variables dans le temps et l'espace. Ce n'est pas obligatoirement la station ST2 (aval immédiat du CNPE de Golfech) qui affiche les valeurs les plus élevées. Toutefois, les concentrations de fer et d'aluminium sont très élevées en ST2 le 05 août 2025. L'origine est inconnue avec les éléments dont nous disposons.

Au-delà de ces observations, les mesures physico-chimiques n'indiquent pas de différences significatives entre l'amont (ST1) et l'aval (ST2 et ST3) qui pourraient être directement imputables au fonctionnement du CNPE de Golfech.

Il est cependant important de noter que la fréquence des mesures ne permet pas de suivre et déceler des variations fines de la qualité de l'eau. En outre, les conditions de prélèvement, depuis la berge en rive droite en ST2, ne permettent pas toujours de garantir le bon mélange des masses d'eau (influence de la Barguelonne avec une eau de mauvaise qualité).

IV. Hydrobiologie

Chaque année, le CNPE confie la réalisation de la surveillance au Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle et Environnement (UMR 5245 CNRS / INP-ENSAT/UT3), Sont distinguées la surveillance pérenne, réalisée annuellement, des surveillances en situation climatique exceptionnelle (SCE) ou en situation exceptionnelle (SE), dont le déclenchement est conditionné à l'attente des critères respectifs de 28°C et 30°C en température aval calculée.

L'objectif de la surveillance pérenne est de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et de déceler une évolution anormale de l'écosystème, sur le long terme, qui pourrait être attribuable au fonctionnement du CNPE. Au contraire, les surveillances en conditions climatiques exceptionnelles et situations exceptionnelles ont plutôt pour objectif d'étudier la réponse à court terme de l'écosystème sous conditions de débits contraints et températures ambiantes élevées, le CNPE étant en fonctionnement.

Le rapport complet est disponible sur demande auprès du CNPE de Golfech

1. Surveillance pérenne

La synthèse du rapport de surveillance, est présentée ci-dessous.

L'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Electricité de France (EDF) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech et la décision n°2013-DC-0360 de l'Autorité Nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des Installations Nucléaires de Base exigent une surveillance chimique, physico-chimique et hydrobiologique des eaux de surface de la Garonne, au droit de la centrale nucléaire de production d'électricité (CNPE) de Golfech.

L'objectif de cette surveillance est de détecter une évolution anormale du milieu récepteur qui pourrait être liée au fonctionnement du CNPE de Golfech au travers de plusieurs

compartiments : la physico-chimie de l'eau, les diatomées benthiques, les macrophytes, les macroinvertébrés benthiques, les oligochètes des sédiments et l'ichtyofaune. Cette surveillance repose sur une comparaison entre des stations situées à l'amont et des stations situées à l'aval du CNPE, dont la localisation varie en fonction des compartiments étudiés.

La configuration amont du cours d'eau autour du CNPE de Golfech est particulière. Les rejets thermiques de l'installation nucléaire de Golfech sont situés en rive droite de la Garonne immédiatement après la jonction entre 1/ le canal de dérivation qui alimente l'usine hydroélectrique de Golfech et fournit l'eau de refroidissement des aéro-réfrigérants et 2/ le tronçon court-circuité de la Garonne directement influencé par l'ouvrage hydraulique de Malause. En amont de cet ouvrage, la Garonne est rejointe par le Tarn où elle forme la retenue de Malause. Les stations amont « témoins » sont localisées dans le canal de dérivation (ST1) et/ou à 20 km en amont sur le Tarn (ST5) et la Garonne (ST4). Les stations aval sont situées à 300 m des rejets (ST2) et à 8 km des rejets (ST3). L'hydromorphologie de ces stations aval est plus proche de celle de la station amont éloigné Garonne (ST4) que de celle du canal (ST1) ou du Tarn (ST5).

Les structures des communautés de diatomées, de macroinvertébrés benthiques et d'oligochètes des sédiments ont été analysées pendant l'été et le début de l'automne 2025. Les espèces de diatomées sont représentatives d'un milieu eutrophe et la présence de matières organiques. La comparaison entre l'aval et l'amont ne révèle pas d'effet potentiel des rejets du CNPE de Golfech. L'analyse des macroinvertébrés témoigne d'une qualité biologique variable, quel que soit l'indice considéré. Toutefois, il n'y a pas de réelle différence entre l'aval et l'amont du CNPE. Enfin, les sédiments constituent un habitat très marginal du secteur concerné de la Garonne. La faible représentativité des prélèvements et la faible densité d'oligochètes rendent les observations peu fiables et ne permettent pas de conclure sur une influence notable du fonctionnement du CNPE de Golfech sur le compartiment sédimentaire.

La structure de la communauté macrophytique a été analysée en juillet 2025. Les communautés de macrophytes sont révélatrices d'une charge importante en éléments nutritifs de l'eau dans les deux secteurs amont et aval étudiés, sans que cela ne puisse aussi impliquer spécifiquement le fonctionnement du CNPE de Golfech.

L'ichtyofaune a fait l'objet d'un recensement en fin d'été 2025. Les indices IPR indiquent bon état du milieu en 2025, hormis la station amont éloigné sur le Tarn. Les résultats de l'IPR sont néanmoins à considérer avec précaution, cet outil n'étant pas particulièrement adapté dans les grands cours d'eau comme la Garonne. La structuration des communautés est conforme à ce que nous pouvons attendre sans différence importante entre les stations amont et aval du CNPE. Les résultats de l'IPR, de l'abondance et de la diversité spécifique des stations ne permettent pas de conclure sur une différence significative entre l'amont et l'aval du CNPE de Golfech qui puisse être directement imputé au fonctionnement du CNPE.

2. Surveillance en situation climatique exceptionnelle

La synthèse du rapport de surveillance, est présentée ci-dessous :

L'arrêté du 18 septembre 2006 autorise Electricité de France (EDF) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Golfech. La décision n°2013-DC-0360 de l'Autorité de Sûreté Nucléaire relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et

l'environnement des Installations Nucléaires de Base exige une surveillance chimique, physico-chimique et hydrobiologique des eaux de surface de la Garonne, au droit du CNPE de Golfech. La Situation Climatique Exceptionnelle (SCE) est définie par l'article 22-II de l'Arrêté du 18 septembre 2006. Elle est déclarée, pour les besoins du fonctionnement du CNPE, lorsque la température moyenne journalière de l'eau à l'aval du CNPE après mélange, dépasse les 28°C.

Une première alerte nous avait été annoncée par EDF dès le 18 juin 2025. Nous apprenions le 27 juin que le réacteur n°1 du CNPE de Golfech n'était pas requis, alors que le réacteur 2 est à l'arrêt. Ainsi, aucune alerte SCE n'a été enclenchée.

Le 7 août 2025, nous étions avertis d'une pré-alerte SCE, suite à la réception des prévisions de température fournies par EDF. L'atteinte du seuil des 28°C était annoncée pour le week-end du 15 août 2025. Une réunion en visioconférence a donc été programmée pour le 8 août 2025, afin de préciser le programme de suivi. Nous apprenions par la suite que le réacteur n°1 de Golfech était requis ; le réacteur 2 étant toujours à l'arrêt. La surveillance renforcée de la SCE a été officiellement déclenchée le mardi 12 août 2025, par notification écrite. Le 13 août 2025, la première opération de prélèvements d'eau (pour les analyses physico-chimiques) et de diatomées a été effectuée. Le 14 août 2025 en fin de matinée, une réunion téléphonique a eu lieu, pour ajuster les opérations de prélèvements programmées la semaine suivante. Le passage en SCE a été effectif le 16 août. La deuxième campagne de prélèvements d'eau a eu lieu le mardi 19 août 2025. Les échantillonnages piscicoles se sont déroulés le jeudi 21 août et le vendredi 22 août. La sortie de la SCE s'est opérée le 18 août 2025. Le suivi de la surveillance renforcée post-SCE s'est donc enclenché, par une autre opération de prélèvements d'eau et de diatomées, le mardi 26 août. La dernière opération de prélèvement d'eau a été effectuée le mardi 2 septembre 2025. Ainsi, les échantillonnages de diatomées benthiques ont été effectués 2 fois. Les prélèvements d'eau ont été effectués 4 fois.

Les opérations d'inventaire piscicole de fin d'épisode caniculaire avaient été programmées, lors de la réunion du 8 août 2025, pour le mercredi 1er octobre et le jeudi 2 octobre, sachant qu'il y avait un risque de débits incompatibles avec des opérations de pêches électriques à pied notamment pour des raisons de sécurité du personnel. De plus, l'arrêté préfectoral du Tarn-Et-Garonne ne nous autorisait à effectuer ces opérations que jusqu'au 3 octobre 2025. Ces dernières opérations ont pu s'effectuer aux dates prévues, à la faveur d'une baisse de débits, la semaine précédente. Ainsi, les échantillonnages de l'ichtyofaune ont été effectués au plus près de l'évènement de montée de température et après un retour à des conditions normales, bien que des variations de débits importantes se soient déroulées entre les deux opérations.

L'objectif de cette surveillance a été de détecter ou non une évolution anormale du milieu récepteur qui pourrait être liée à la hausse de température de l'eau, en raison du fonctionnement du CNPE en période de canicule, au travers la qualité physico-chimique et les trois compartiments biologiques : la bactériologie de l'eau, les diatomées benthiques et l'ichtyofaune. Toutefois, la configuration amont du cours d'eau autour du CNPE de Golfech est particulière. Les rejets thermiques du CNPE sont situés en rive droite de la Garonne immédiatement après la jonction entre le canal de dérivation qui alimente l'usine hydroélectrique de Golfech et fournit l'eau de refroidissement des aéroréfrigérants, et le tronçon court-circuité (TCC) de la Garonne directement influencé par le barrage de Malause. En amont de ce barrage, la Garonne est rejointe par le Tarn où elle forme la retenue de

Malause. Les stations amont « témoins » sont localisées dans le TCC de la Garonne (Seuil V) et à 20 km en amont sur la Garonne (ST4 - St Aignan). Les stations aval sont situées à 300 m des rejets (ST2 - Lamagistère) et à 8 km des rejets (ST3 - St Nicolas-de-la-Balermé).

De manière générale, les résultats de la surveillance en situation climatique exceptionnelle de 2025 ne mettent pas en évidence de différences globales de qualité chimique et biologique de l'eau, en lien avec le fonctionnement du CNPE sur cette période de canicule.

V. Acoustique environnementale

L'arrêté du 7 février 2012 fixe les règles générales applicables à toutes les phases du cycle de vie des installations nucléaires de base visant à garantir la protection des intérêts contre l'ensemble des inconvénients ou des risques que peuvent présenter les INB. Le titre IV sur la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement fixe deux critères visant à limiter l'impact du bruit des installations nucléaires de base.

Le premier critère, appelé « émergence sonore » et s'exprimant en Décibel A - dB (A) est la différence de niveau sonore entre le niveau de bruit ambiant et le bruit résiduel. L'émergence sonore se calcule à partir de mesures réalisées aux premières habitations, en Zone à Émergence Réglementée (ZER).

Le deuxième critère, en vigueur depuis le 1^{er} juillet 2013, concerne le niveau sonore mesuré en dB (A) en limite d'établissement de l'installation.

Pour répondre à ces exigences réglementaires et dans l'optique de réduire l'impact de ses installations, EDF mène depuis 1999 des études d'impact acoustique basées sur des mesures de longue durée dans l'environnement et sur les matériels. En parallèle, des modélisations 3D sont réalisées pour hiérarchiser les sources sonores les plus prépondérantes, et si nécessaire, définir des objectifs d'insonorisation.

Les principales sources de bruit des installations nucléaires sont généralement les réfrigérants atmosphériques pour les CNPE équipés, les stations de pompage, les salles des machines, les cheminées du bâtiment des auxiliaires nucléaires, et les transformateurs.

La Mission Communication du CNPE de Golfech réalise des informations, par le biais de son site internet www.edf.fr/centrale-nucleaire-golfech, mais aussi en s'adressant directement aux mairies, à la CLI et aux médias dans un rayon de 2 km, lors de la réalisation d'opérations pouvant générer du bruit, comme par exemple lors de la réalisation de certains essais périodiques sur l'installation et graduellement en fonction de leur niveau sonore.

Partie VII - Évaluation de l'impact environnemental et sanitaire des rejets de l'installation

Une surveillance des niveaux de radioactivité est effectuée dans l'environnement du CNPE de Golfech dans le cadre du programme de surveillance réglementaire. Les résultats sont présentés dans le rapport du suivi radioécologique réglementaire réalisé par l'ASNR, présenté en annexe 2. L'analyse de ces résultats est présentée dans la Partie VI Surveillance de l'environnement, I- Surveillance de la radioactivité dans l'environnement.

Les résultats de cette surveillance et des mesures associées montrent que la radioactivité mesurée dans l'environnement du CNPE est principalement d'origine naturelle. Les niveaux de radioactivité artificielle mesurés dans l'environnement du CNPE sont faibles et trouvent pour partie leur origine dans d'autres sources (retombées atmosphériques des essais nucléaires, Tchernobyl,...). L'analyse détaillée des résultats est présentée dans le rapport du suivi radioécologique réglementaire réalisé par IRSN, présenté en annexe 2.

L'IRSN produit également un bilan radiologique de l'environnement français disponible au lien suivant :

https://www.irsn.fr/sites/default/files/2024-12/IRSN_Bilan-etat-radiologique-environnement-francais-2021-2023_BD.pdf

À partir des activités annuelles rejetées par radionucléide, une dose efficace⁶ est calculée en tenant compte des mécanismes de transfert de l'environnement jusqu'à l'homme. Cette dose permet de « mesurer » le niveau d'exposition attribuable aux rejets d'effluents radioactifs liquides et atmosphériques d'une installation et de le positionner par rapport à la limite réglementaire pour l'exposition de la population aux rayonnements ionisants conformément à l'article R1333-11 du Code de la Santé Publique.

Le calcul de dose efficace annuelle tient compte de données spécifiques à chaque CNPE telles que les conditions météorologiques, les habitudes alimentaires des riverains, les conditions de dispersion des effluents rejetés dans le milieu récepteur, etc. Les données alimentaires et les temps consacrés aux activités intérieures ou extérieures dans les environnements terrestre et aquatique ont été actualisés en 2013-2014 avec les dernières bases de données et enquêtes disponibles.

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes :

- Les habitants consomment pour partie des aliments produits dans l'environnement proche du CNPE ;
- Ils vivent toute l'année à proximité de leur lieu d'habitation (non prise en compte de leurs périodes d'absence pour le travail, les vacances...);
- L'eau captée à l'aval des installations est considérée comme provenant de captages d'eaux superficielles, même s'il s'agit de captages en nappes d'eaux souterraines, ce

⁶ La **dose efficace** est la somme des doses absorbées par tous les tissus, pondérée d'un facteur radiologique W_R (W_R = Radiation Weighting factor, facteur de pondération du rayonnement) pour tenir compte de la qualité du rayonnement (α , β , γ ...) et d'un facteur de pondération tissulaire W_T (W_T = Tissu Weighting factor) correspondant à la radiosensibilité relative du tissu exposé. La dose efficace a pour objectif d'apprécier le risque total et s'exprime en sievert (Sv). Elle est appelée communément « **dose** ».


qui revient à considérer que le milieu aquatique à l'aval du CNPE est toujours influencé par les rejets d'effluents liquides de l'installation ;

- Il est considéré que l'eau de boisson n'a subi aucun traitement de potabilisation (autre que la filtration), et donc qu'aucune rétention de radionucléides n'a été effectuée lors de procédés de traitement ;
- La pêche de poissons dans les fleuves à l'aval des CNPE est supposée systématique, sans exclure les zones de pêche interdite.

Les principaux facteurs d'incertitudes dans le calcul de dose sont associés essentiellement à quelques données et paramètres difficiles à acquérir sur le terrain, tels que certaines caractéristiques de l'environnement et comportements précis des populations riveraines (les rations alimentaires par exemple).

L'échelle suivante présente des ordres de grandeur de doses résultant de situations courantes :

ÉCHELLE DES EXPOSITIONS dues aux rayonnements ionisants

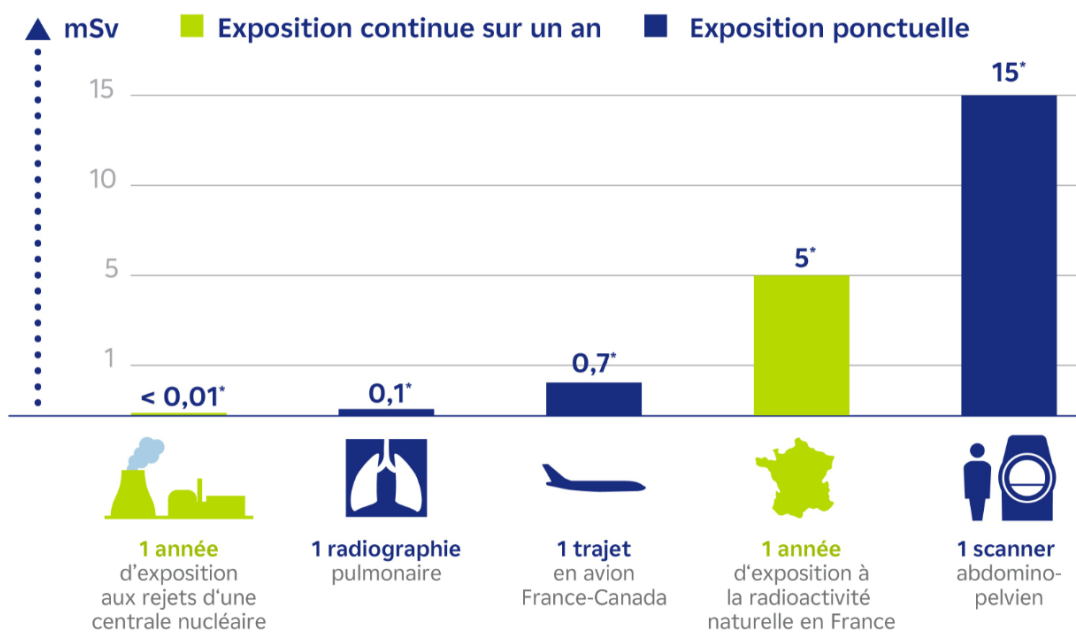

*Ordres de grandeur

Figure 1 : Echelle des ordres de grandeur de doses résultant de situations courantes et comparaison aux seuils réglementaires (Source : EDF)

L'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants (d'origine naturelle et artificielle) est de 5 mSv/an. Les contributions des différentes sources d'exposition sont présentées sur la figure 2 ci-après.

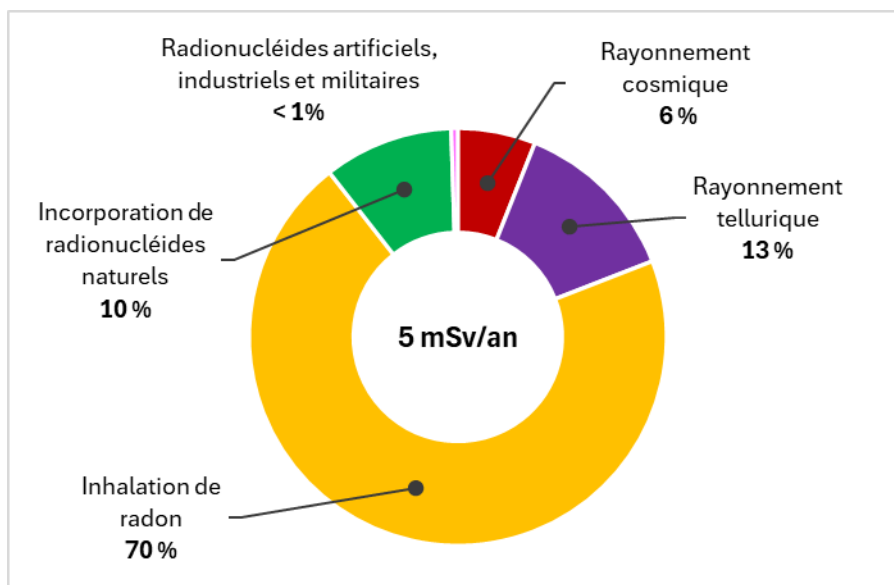


Figure 2 : Part relative des différentes sources d'expositions de la population française aux rayonnements ionisants (Source : ASNR)

Les tableaux suivants fournissent les valeurs de dose efficace totale calculées à partir des rejets radioactifs réels de l'année 2025 effectués par le CNPE de Golfech, pour la personne représentative. Cette personne représente les individus pouvant recevoir la dose efficace annuelle maximale induite par les rejets d'effluents radioactifs autorisés du CNPE.

ADULTE	Exposition externe (mSv)	Exposition interne (mSv)	Total (mSv)
Rejets d'effluents à l'atmosphère	$3,3 \cdot 10^{-7}$	$5,4 \cdot 10^{-6}$	$5,8 \cdot 10^{-6}$
Rejets d'effluents liquides	$6,8 \cdot 10^{-8}$	$1,0 \cdot 10^{-4}$	$1,0 \cdot 10^{-4}$
Total	$4,0 \cdot 10^{-7}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$	$1,1 \cdot 10^{-4}$

ENFANT DE 10 ANS	Exposition externe (mSv)	Exposition interne (mSv)	Total (mSv)
Rejets d'effluents à l'atmosphère	$2,7 \cdot 10^{-7}$	$6,9 \cdot 10^{-6}$	$7,1 \cdot 10^{-6}$
Rejets d'effluents liquides	s.o.	$8,4 \cdot 10^{-5}$	$8,4 \cdot 10^{-5}$
Total	$2,7 \cdot 10^{-7}$	$9,1 \cdot 10^{-5}$	$9,1 \cdot 10^{-5}$

ENFANT DE 1 AN	Exposition externe (mSv)	Exposition interne (mSv)	Total (mSv)
Rejets d'effluents à l'atmosphère	$2,2 \cdot 10^{-7}$	$7,4 \cdot 10^{-6}$	$7,6 \cdot 10^{-6}$
Rejets liquides	s.o.	$8,8 \cdot 10^{-5}$	$8,8 \cdot 10^{-5}$
Total	$2,2 \cdot 10^{-7}$	$9,5 \cdot 10^{-5}$	$9,6 \cdot 10^{-5}$

Les valeurs de doses calculées sont inférieures à $1 \cdot 10^{-3}$ mSv/an pour l'adulte, pour l'enfant de 10 ans et pour l'enfant de 1 an.

Les valeurs de doses calculées pour l'adulte, l'enfant de 10 ans et l'enfant de 1 an, attribuables aux rejets d'effluents radioactifs de l'année 2025 sont plus de 1 000 fois inférieures à la limite d'exposition fixée à 1 mSv par an pour la population, par l'article R1333-11 du Code de la Santé Publique. L'ensemble des populations résidant de manière permanente ou temporaire autour du CNPE est exposé à une dose efficace inférieure ou égale à la dose calculée pour la personne représentative, présentée ci-dessus.

Ces résultats sont cohérents avec ceux de l'étude d'impact de l'installation, dont les hypothèses et modalités de calcul restent pertinentes au regard des évolutions scientifiques.

Partie VIII - Gestion des déchets

Comme toute activité industrielle, la production d'électricité d'origine nucléaire génère des déchets, dont des déchets conventionnels et radioactifs à gérer avec la plus grande rigueur.

Responsable légalement, industriellement et financièrement des déchets qu'il produit, EDF a, depuis l'entrée en service de ses premières centrales nucléaires, mis en œuvre des procédés adaptés qui permettent de protéger efficacement l'environnement, les populations, les travailleurs et les générations futures contre les risques associés à ses déchets.

La démarche industrielle repose sur 4 principes :

- Limiter les quantités produites et la nocivité des déchets ;
- Trier par nature et niveau de radioactivité ;
- Conditionner et préparer la gestion à long terme ;
- Isoler les déchets de l'homme et de l'environnement.

Pour les installations nucléaires de base du CNPE de Golfech, la limitation de la production des déchets se traduit par la réduction, pour atteindre des valeurs aussi basses que possible, du volume et de l'activité des déchets dès la phase d'achat de matériel ou de la prestation, durant la phase de préparation des chantiers et lors de leur réalisation.

I. Les déchets radioactifs

Les modalités de gestion mises en œuvre visent notamment à ce que les déchets radioactifs n'aient aucune interaction avec les eaux (nappe et cours d'eau) et les sols. Les opérations de tri, de conditionnement, de préparation à l'expédition s'effectuent dans des locaux dédiés et équipés de systèmes de collecte d'effluents éventuels.

Avant de sortir des bâtiments, les déchets radioactifs bénéficient tous d'un conditionnement étanche qui constitue une barrière à la radioactivité et prévient tout transfert dans l'environnement.

Les contrôles réalisés par les experts internes et les pouvoirs publics sont nombreux et menés en continu pour vérifier l'absence de contamination.

Les déchets conditionnés et contrôlés sont ensuite expédiés vers les filières de traitement ou de stockage définitif.

Les mesures prises pour limiter les effets de ces déchets sur la santé comptent parmi les objectifs visés par les dispositions mises en œuvre pour protéger la population et les intervenants des risques de la radioactivité. L'ensemble de ces dispositions constitue la radioprotection. Ainsi, pour protéger les personnes travaillant dans les centrales, et plus particulièrement les équipes chargées de la gestion des déchets radioactifs, des mesures simples sont prises, comme la mise en place d'un ou plusieurs écrans (murs et dalles de béton, parois en plomb, verres spéciaux chargés en plomb, eau des piscines, etc.), dont l'épaisseur est adaptée à la nature du rayonnement du déchet.

1. Les catégories de déchets radioactifs

Selon la durée de vie des éléments radioactifs contenus et le niveau d'activité radiologique qu'ils présentent, les déchets sont classés en plusieurs catégories. On distingue

les déchets « à vie courte » des déchets « à vie longue » en fonction de leur période (une période s'exprime en années, jours, minutes ou secondes. Elle quantifie le temps au bout duquel l'activité radioactive initiale du déchet est divisée par deux).

Tous les déchets dits « à vie courte » ont une période inférieure ou égale à 31 ans. Ils bénéficient de solutions de gestion industrielles définitives dans les centres spécialisés de l'Andra situés dans l'Aube à Morvilliers (déchets de très faible activité, TFA) ou Soulaines (déchets de faible à moyenne activité à vie courte, FMAVC).

Ces déchets proviennent essentiellement :

- Des systèmes de filtration (épuration du circuit primaire : filtres, résines, concentrats, boues...);
- Des opérations de maintenance sur matériels : pompes, vannes...
- Des opérations d'entretien divers : vinyles, tissus, gants...
- De certains travaux de déconstruction des centrales mises à l'arrêt définitif (gravats, pièces métalliques...).

Le conditionnement des déchets triés consiste à les enfermer dans des emballages ou contenants adaptés pour éviter toute dissémination de la radioactivité. On obtient alors des déchets conditionnés, appelés aussi « colis de déchets ». Sur les sites nucléaires, le choix du conditionnement dépend de plusieurs paramètres, notamment du niveau d'activité, des dimensions du déchet, de l'aptitude au compactage, à l'incinération et de la destination du colis. Ainsi, le conditionnement de ces déchets est effectué dans différents types d'emballages : coque ; fût ou caisson métallique ; fût plastique (PEHD : polyéthylène haute densité) pour les déchets destinés à l'incinération dans l'installation Centraco ; big-bag ou casier.

Les progrès constants accomplis, tant au niveau de la conception des centrales que de la gestion du combustible et de l'exploitation des installations, ont déjà permis de réduire les volumes de déchets à vie courte de façon significative. Ainsi, les volumes des déchets d'exploitation ont été divisés par trois depuis 1985, à production électrique équivalente.

Les déchets dits « à vie longue » ont une période supérieure à 31 ans. Ils sont générés :

- Par le traitement du combustible nucléaire usé effectué dans l'usine ORANO de la Hague, dans la Manche ;
- Par la mise au rebut de certaines pièces métalliques issues des réacteurs ;
- Par la déconstruction des centrales d'ancienne génération.

Le remplacement de certains équipements du cœur des réacteurs actuellement en exploitation (« grappes » utilisées pour le réglage de la puissance, fourreaux d'instrumentation, etc.) produit des déchets métalliques assez proches en typologie et en activité des structures d'assemblages de combustible : il s'agit aussi de déchets « de moyenne activité à vie longue » (MAVL) qui sont entreposés dans les piscines de désactivation.

Le traitement des combustibles usés consiste à séparer les matières qui peuvent être valorisées et les déchets. Cette opération est réalisée dans les ateliers spécialisés situés dans l'usine ORANO.

Après une utilisation en réacteur pendant quatre à cinq années, le combustible nucléaire contient encore 96 % d'uranium qui peut être recyclé pour produire de nouveaux assemblages de combustible. Les 4 % restants (les « cendres » de la combustion nucléaire) constituent les déchets ultimes qui sont vitrifiés et coulés dans des conteneurs en acier

inoxydable : ce sont des déchets « de haute activité à vie longue (HAVL) ». Les parties métalliques des assemblages sont compactées et conditionnées dans des conteneurs en acier inoxydable qui sont entreposés dans l'usine précitée : ce sont des déchets « de moyenne activité à vie longue (MAVL) ».

Depuis la mise en service du parc nucléaire d'EDF, et à production énergétique équivalente, l'amélioration continue de l'efficacité énergétique du combustible a permis de réduire de 25 % la quantité de combustible consommée chaque année. Ce gain a permis de réduire dans les mêmes proportions la production de déchets issus des structures métalliques des assemblages de combustible.

La déconstruction produit également des déchets de catégorie similaire. Enfin, les empilements de graphite des anciens réacteurs dont la déconstruction est programmée généreront des déchets « de faible activité à vie longue (FAVL) ».

En ce qui concerne les déchets de haute et moyenne activité « à vie longue », la solution industrielle de gestion à long terme retenue par la loi du 28 juin 2006 est celle du stockage géologique (projet Cigéo, en cours de conception). Les déchets déjà existants sont pour le moment entreposés en toute sûreté sur leur lieu de production dans l'attente de la mise en service de l'installation ICEDA (Installation de Conditionnement et d'Entreposage des Déchets Activés).

Le tableau ci-dessous présente les différentes catégories de déchets, les niveaux d'activité et les conditionnements utilisés.

Types déchet	Niveau d'activité	Durée de vie	Classification	Conditionnement
Filtres d'eau et résines primaires	Faible et Moyenne	Courte	FMA-VC (faible et moyenne activité à vie courte)	Fûts, coques
Filtres d'air	Très faible, Faible et Moyenne		TFA (très faible activité), FMA-VC	Casiers, big-bags, futs, coques, caissons
Résines secondaires				
Concentrats, boues				
Pièces métalliques				
Matières plastiques et celluloses				
Déchets non métalliques (gravats...)				
Déchets graphite	Faible	Longue	FA-VL (faible activité à vie longue)	Entreposage sur site
Pièces métalliques et autres déchets actives	Moyenne		MA-VL (moyenne activité à vie longue)	Entreposage sur site (en piscine de refroidissement pour les grappes et autres déchets actives REP)

2. Le transport des déchets

Après conditionnement, les colis de déchets peuvent être orientés vers :

- Le centre industriel de regroupement, d'entreposage et de stockage des déchets de très faible activité (CIREs) exploité par l'Andra et situé à Morvilliers (Aube) ;
- Le centre de stockage de l'Aube (CSA) pour les déchets à faible ou moyenne activité exploité par l'Andra et situé à Soullaines (Aube) ;
- L'installation Centraco exploitée par Cyclife France et située à Marcoule (Gard) qui reçoit les déchets destinés à l'incinération et à la fusion. Après traitement, ces déchets sont évacués vers l'un des deux centres exploités par l'Andra.

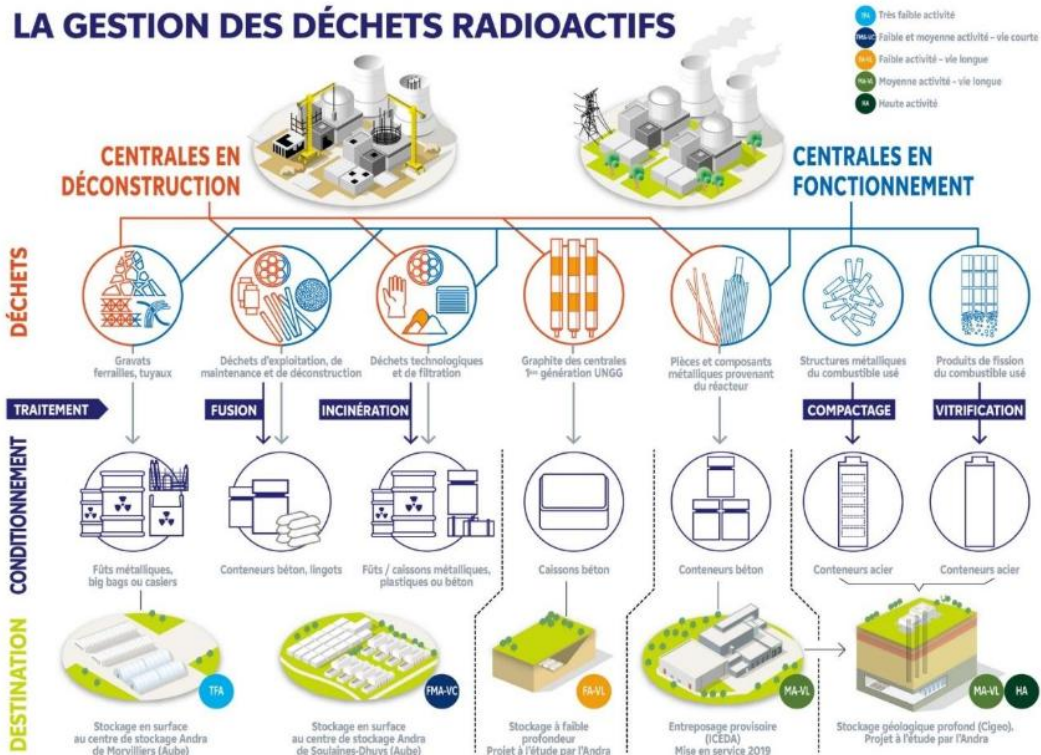


Figure 2 : Transport des déchets radioactifs (Source : EDF)

3. Les quantités de déchets entreposées au 31/12/2025

Le tableau suivant présente les quantités de déchets en attente de conditionnement au 31 décembre 2025 pour les 2 réacteurs en fonctionnement du CNPE de Golfech.

Catégorie déchet	Quantité entreposée au 31/12/2025	Commentaires
TFA	68,66 tonnes	Au BTE ou en conteneur sur l'aire TFA
FMAVC (Liquides)	48,2 tonnes	Effluents du lessivage chimique, huiles, solvants...
FMAVC (Solides)	145,86 tonnes	Localisation Bâtiment des Auxiliaires Nucléaire (BAN) / Bâtiment de Traitement des Effluents (BTE) + Aire ITGG
MAVL	134 objets	Concerne les grappes et les étuis dans les piscines de désactivation (déchets technologiques, galette inox, bloc béton et chemise graphite)

Le tableau suivant présente les quantités de déchets conditionnés en attente d'expédition au 31 décembre 2025 pour les 2 réacteurs en fonctionnement du CNPE de Golfech.

Catégorie déchet	Quantité entreposée au 31/12/2025	Type d'emballage
TFA	154 colis	Tous types d'emballages confondus
FMAVC	98 colis	Coques béton
FMAVC	255 colis	Fûts (métalliques, PEHD)
FMAVC	17 colis	Autres (caissons, pièces massives...)

Le tableau suivant présente le nombre de colis évacués et les sites d'entreposage en 2025 pour les 2 réacteurs en fonctionnement du CNPE de Golfech.

Site destinataire	Nombre de colis évacués
Cires à Morvilliers	86
CSA à Soulaines	535
Centraco à Marcoule	1514
ICEDA Bugey	0

En 2025, 2135 colis ont été évacués vers les différents sites de traitement ou de stockage appropriés.

II. Les déchets non radioactifs

Conformément à l'arrêté INB et à la décision ASN 2015-DC-0508, les INB établissent et gèrent un plan de zonage déchets, qui vise à distinguer :

- les zones à déchets conventionnels (ZDC) d'une part, à l'intérieur desquelles les déchets produits ne sont ni contaminés ou activés ni susceptibles de l'être ;
- les zones à production possible de déchets nucléaires (ZPPDN) d'autre part, à l'intérieur desquelles les déchets produits sont contaminés, activés ou susceptibles de l'être.

Les déchets conventionnels produits par les INB sont ceux issus de ZDC et sont classés en 3 catégories :

- les déchets inertes (DI), qui ne contiennent aucune trace de substances toxiques ou dangereuses, et ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante pour l'environnement (déchets minéraux, verre, déblais, terres et gravats, ...);
- les déchets non dangereux non inertes, qui ne présentent aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux (gants, plastiques, déchets métalliques, papier/carton, caoutchouc, bois, câbles électriques, ...);
- les déchets dangereux (DD) qui contiennent des substances dangereuses ou toxiques, ou sont souillés par de telles substances (accumulateurs au plomb, boues/terres marquées aux hydrocarbures, résines, peintures, piles, néons, déchets inertes et industriels banals souillés, déchets amiantifères, bombes aérosols, ...).

Le tableau ci-dessous présente les quantités de déchets conventionnels produites en 2025 par le CNPE de Golfech.

Quantités 2024 en tonnes	Déchets dangereux		Déchets non dangereux non inertes		Déchets inertes		Total	
	Produits	Valorisés	Produits	Valorisés	Produits	Valorisés	Produits	Valorisés
CNPE de Golfech	605,80	528,34	837,04	829,48	1076,34	1076,34	2519,18	2434,16

Les déchets conventionnels sont gérés conformément aux principes définis dans la directive cadre sur les déchets :

- Réduire leur production et leur dangerosité par une gestion optimisée,
- Favoriser le recyclage et la valorisation.

De nombreuses actions sont mises en œuvre par EDF pour en optimiser la gestion, afin notamment d'en limiter les volumes et les effets sur la santé et l'environnement. Parmi celles-ci, peuvent être citées :

- La création en 2006 du Groupe Déchets Economie Circulaire, chargé d'animer la gestion des déchets conventionnels pour l'ensemble des entités d'EDF. Ce groupe, qui s'inscrit dans le cadre du Système de Management Environnemental certifié ISO 14001 d'EDF, est composé de représentants des Divisions/Métiers des différentes Directions productrices de déchets. Ses principales missions consistent à apporter de la cohérence en proposant des règles et outils de référence aux entités productrices de déchets,
- Les entités productrices de déchets conventionnels disposent d'un outil informatique qui permet en particulier de maîtriser les inventaires de déchets et leurs voies de gestion,
- La définition depuis 2008 d'un objectif de valorisation pour l'ensemble des déchets valorisables. Cet objectif est actuellement fixé à 90%,
- La prise en compte de la gestion des déchets dans les contrats de gestion des sites,
- La mise en place de structures opérationnelles assurant la coordination et la sensibilisation à la gestion des déchets de l'ensemble des métiers,
- La création de stages de formation spécifiques « gestion des déchets conventionnels »,
- Le recensement annuel des actions de prévention de production des déchets.

En 2025, les 2 unités de production du CNPE de Golfech ont produit 2519 tonnes de déchets conventionnels : 96 % de ces déchets ont été valorisés ou recyclés.

ABREVIATIONS

ANDRA - Agence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs

ASN - Autorité Sûreté Nucléaire

CNPE - Centre Nucléaire de Production d'Électricité

COT - Carbone Organique Total

DBO5 - Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours

DCO - Demande Chimique en Oxygène

DUS – Diesel d'Ultime Secours

EBA - Ventilation de balayage en circuit ouvert tranche à l'arrêt

ESE - Évènement Significatif Environnement

FMA - Faible Moyenne Activité

ICPE - Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

INB - Installation Nucléaire de Base

IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

ISO - International Standard Organization

KRT – Chaîne de mesure de radioactivité

MES - Matières En Suspension

PA – Produit d'Activation

PF – Produit de Fission

REX - Retour d'Expérience

SME - Système de Management de l'Environnement

SMP - Station Multi Paramètres

TAC – Turbine à Combustion


TEU - Traitement des Effluents Usés

TFA - Très Faible Activité

THE – Très Haute Efficacité

UFC - Unité Formant Colonie

ANNEXE 1 : Suivi microbiologique *Naegleria fowleri* en aval calculé (période de surveillance renforcée)

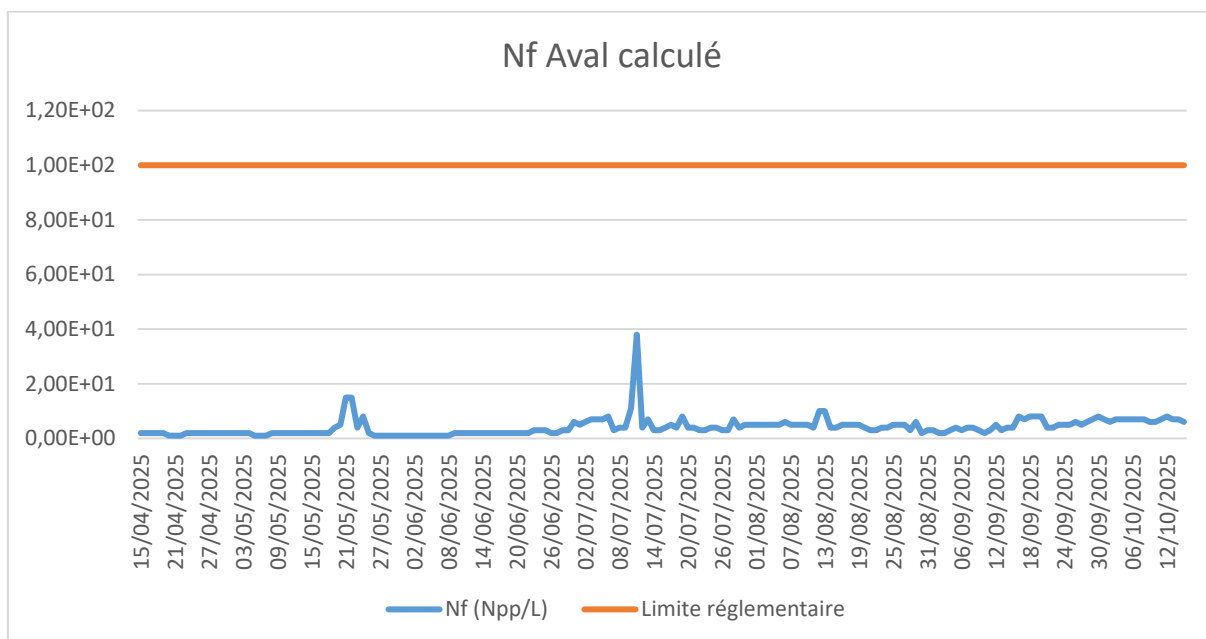

ANNEXE 2 : RAPPORT IRSN : CAMPAGNE DE PRELEVEMENTS ET DE MESURES RADIOECOLOGIQUES DANS L'ENVIRONNEMENT DU SITE EDF DE GOLFECH – ANNEE 2024

I. Objet

Dans le cadre du marché relatif aux « Mesures radio écologiques pour les CNPE et les sites en déconstruction d'EDF – Année 202' », des prélèvements et des analyses (référence à la note EDF D455623003495 A) sont réalisées pour respecter les prescriptions réglementaires relatives à la surveillance radiologique de l'environnement (marché N° C4C1075180).

Les mesures ont été réalisées par l'IRSN, les prélèvements et traitements d'échantillons par le GME IRSN/OTND. Les prélèvements trimestriels de végétaux sont effectués par le site EDF. Les mesures de radioactivité de l'environnement réalisées à titre réglementaire sont effectuées par des laboratoires agréés par l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour les mesures de radioactivité de l'environnement (portée détaillée de l'agrément disponible sur le site Internet de l'Autorité de Sûreté Nucléaire).


Les résultats des analyses de carbone 14 et spectrométrie gamma sont exprimés en Bq/kg frais ou en Bq/L pour les produits biologiques solides ou liquides directement consommables par l'homme (produits alimentaires) et en Bq/kg sec pour les produits biologiques non directement consommables par l'homme. Tous les résultats de mesures de tritium libre et de tritium organiquement lié sont exprimés en Bq/kg ou Bq/L de produit frais quelle que soit la matrice, consommable directement par l'homme ou non, sauf pour les sols et les sédiments où l'unité est Bq/kg sec. Les résultats des mesures sont exprimés à la date de prélèvement des échantillons. L'intégralité des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée à titre réglementaire est destinée à être consultable sur le site internet du RNM (www.mesure-radioactivite.fr).

II. Compte-rendu d'échantillonnages et d'analyses

Les rapports de masse utilisés sont définis comme suit :

- Frais/Sec : rapport de masse entre l'échantillon frais et l'échantillon sec ;
- Sec/Cendres : rapport de masse entre l'échantillon sec et l'échantillon en cendres ;
- Vi/PSec : rapport entre le volume initial (en litres) et la masse de l'échantillon sec.

1. Localisation des prélèvements terrestres et aquatiques

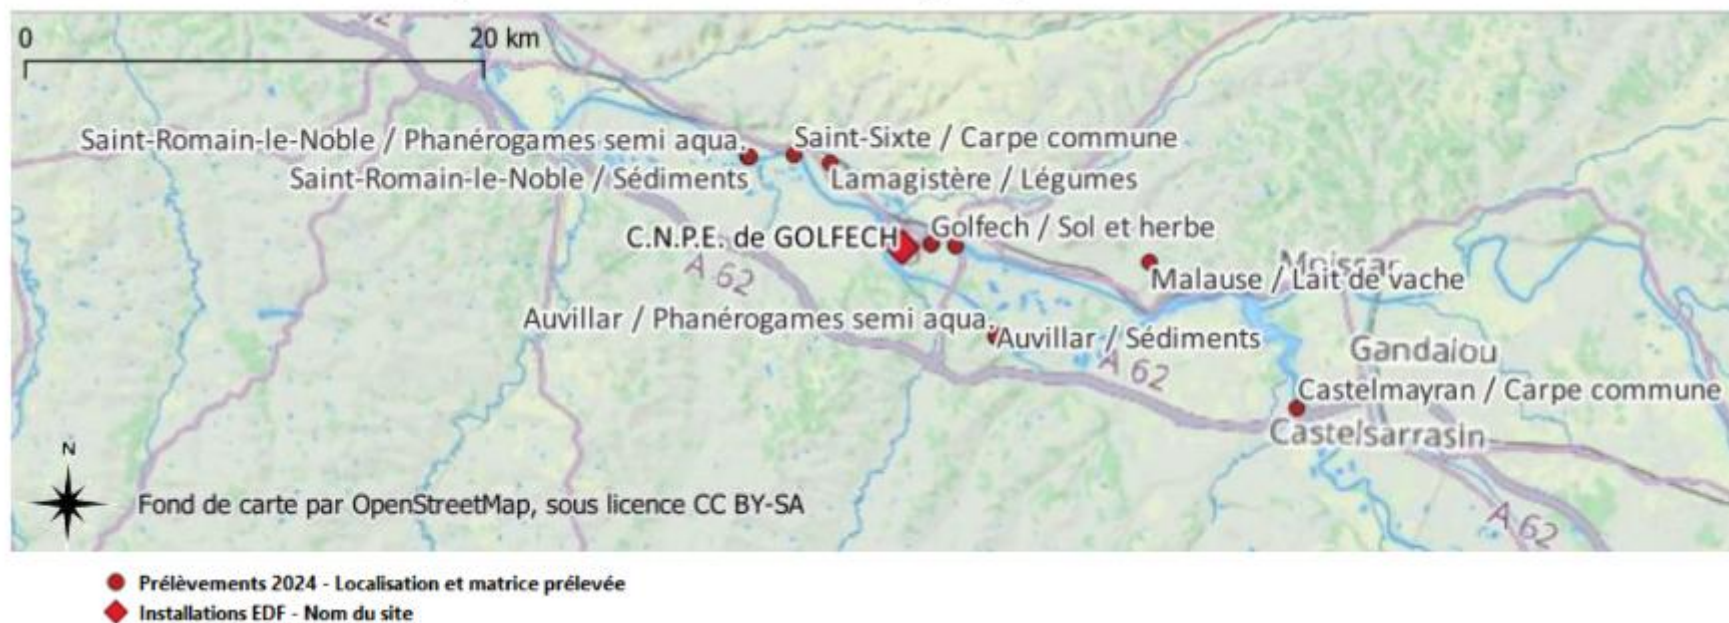

2. Identification des échantillons et analyses terrestres – échantillons annuels

2.2. Identification des échantillons et analyses terrestres – échantillons annuels

Situation par rapport au C.N.P.E.	Commune	Longitude WGS 84	Latitude WGS 84	Commentaire	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Date de prélèvement	Type de mesure	Frais/Sec	Sec/Cendres
1,18 km E	Golfech	00,86092	44,10892	Labaquère	Sols non cultivés	Sol de pâturage ou de prairie	Strate: Produit de stratification Tamisé < 2000 µm	C24GOL16-3	16/04/2024	Gamma (Sec)	1,31	-
1,18 km E	Golfech	00,86092	44,10892	Labaquère	Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	C24GOL16-2	16/04/2024	H-3 lié (Sec)	5,44	-
1,18 km E	Golfech	00,86092	44,10892	Labaquère	Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	C24GOL16-2	16/04/2024	Pourcentage massique de l'hydrogène (Sec)	5,44	-
1,18 km E	Golfech	00,86092	44,10892	Labaquère	Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	C24GOL16-2	16/04/2024	H-3 libre (Liquide)	5,44	-
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	C-14 par AMS (LMC14) (Sec)	14,34	-
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	Gamma (Cendre)	13,39	4,67
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	C élémentaire (Sec)	14,34	-
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	Rapport relatif C13/C12 (Sec)	14,34	-
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	H-3 lié (Sec)	14,34	-
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	Pourcentage massique de l'hydrogène (Sec)	14,34	-
4,93 km NO	Lamagistère	00,80506	44,13985		Légumes	Salade	Entier	C24GOL38-19	17/09/2024	H-3 libre (Liquide)	14,34	-
10,74 km E	Malause	00,98088	44,10396		Aliments liq. Non transformés	Lait de vache	Entier	C24GOL16-10	17/04/2024	C-14 par AMS (LMC14) (Sec)	7,54	-
10,74 km E	Malause	00,98088	44,10396		Aliments liq. Non transformés	Lait de vache	Entier	C24GOL16-10	17/04/2024	C élémentaire (Sec)	7,54	-
10,74 km E	Malause	00,98088	44,10396		Aliments liq. Non transformés	Lait de vache	Entier	C24GOL16-10	17/04/2024	Rapport relatif C13/C12 (Sec)	7,54	-
10,74 km E	Malause	00,98088	44,10396		Aliments liq. Non transformés	Lait de vache	Entier	C24GOL16-10	17/04/2024	Pourcentage massique de l'hydrogène (Sec)	7,54	-
10,74 km E	Malause	00,98088	44,10396		Aliments liq. Non transformés	Lait de vache	Entier	C24GOL16-10	17/04/2024	H-3 libre (Liquide)	7,54	-

Identification des échantillons et analyses terrestres – échantillons trimestriels

Situation par rapport au C.N.P.E.	Commune	Longitude WGS 84	Latitude WGS 84	Commentaire	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Date de prélèvement	Type de mesure	Frais/Sec	Sec/Cendres
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F23TRE14-24	04/04/2023	C-14 par AMS (LMC14) (Sec)	3,93	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F23TRE14-24	04/04/2023	C élémentaire (Sec)	3,93	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F23TRE27-39	07/07/2023	C-14 par AMS (LMC14) (Sec)	3,84	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F23TRE27-39	07/07/2023	C élémentaire (Sec)	3,84	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F23TRE41-55	09/10/2023	C-14 par AMS (LMC14) (Sec)	4,86	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F23TRE41-55	09/10/2023	C élémentaire (Sec)	4,86	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F24TRE01-4	03/01/2024	C-14 par SL (Benzène) (Sec)	6,68	-
2,22 km E	Golfech, Béziat	00,87417	44,10639		Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	F24TRE01-4	03/01/2024	C élémentaire (Sec)	6,68	-

3. Identification des échantillons et analyses terrestres – échantillons trimestriels

Situation par rapport au C.N.P.E.	Commune	Longitude WGS 84	Latitude WGS 84	Commentaire	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Date de prélèvement	Type de mesure	Frais/Sec	Sec/Cendres
2,22 km E	Golfech	00,87417	44,10862		Herbes	Herbe de prairie permanente	Entier	F24TRE14-23	05/04/2024	C-14 par AMS (LWC14) (Sec)	4,12	-
2,22 km E	Golfech	00,87417	44,10862		Herbes	Herbe de prairie permanente	Entier	F24TRE14-23	05/04/2024	C élémentaire (Sec)	4,12	-
2,22 km E	Golfech	00,87417	44,10862		Herbes	Herbe de prairie permanente	Entier	F24TRE14-23	05/04/2024	Rapport relatif C13/C12 (Sec)	4,12	-
					Pas de prélèvement	Réalisable	Pour le	deuxième	semestre	Cf. fiche de constat		
					Pas de prélèvement	Réalisable	Pour le	troisième	semestre	Cf. fiche de constat		
2,1 km E	Golfech	00,87261	44,10550		Herbes	Herbe de prairie permanente	Entier	F25TRE03-16	14/01/2025	C-14 par SL (Benzène) (Sec)	6,94	-
2,1 km E	Golfech	00,87261	44,10550		Herbes	Herbe de prairie permanente	Entier	F25TRE03-16	14/01/2025	C élémentaire (Sec)	6,94	-
2,1 km E	Golfech	00,87261	44,10550		Herbes	Herbe de prairie permanente	Entier	F25TRE03-16	14/01/2025	Rapport relatif C13/C12 (Sec)	6,94	-

4. Identification des échantillons et analyses aquatiques

Situation par rapport au C.N.P.E.	Commune	Longitude WGS 84	Latitude WGS 84	Commentaire	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Date de prélèvement	Type de mesure	Frais/Sec	Sec/Cendres
5,52 km AMONT	Auvillar	00,89766	44,07368	Rive gauche	Phanérogames semi aqua.	Jussie à grande fleurs <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux)	Entier	C24GOL38-13	17/09/2024	Gamma (Cendre)	10,71	6,61
5,55 km AMONT	Auvillar	00,89800	44,07353	Rive gauche	Sédiments	Sédiments de milieu dulçaquicole	Entier Tamisé < 2000 µm	C24GOL16-1	16/04/2024	Gamma (Sec)	1,98	-
18,49 km AMONT	Castelmayran	01,06333	44,04889	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-12	12/06/2024	Gamma (Cendre)	4,64	17,96
18,49 km AMONT	Castelmayran	01,06333	44,04889	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-12	12/06/2024	C-14 par SL (Benzène) (Sec)	4,57	-
18,49 km AMONT	Castelmayran	01,06333	44,04889	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-12	12/06/2024	C élémentaire (Sec)	4,57	-
18,49 km AMONT	Castelmayran	01,06333	44,04889	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-12	12/06/2024	Rapport relatif C13/C12 (Sec)	4,57	-
18,49 km AMONT	Castelmayran	01,06333	44,04889	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-12	12/06/2024	H-3 lié (Sec)	4,57	-
18,49 km AMONT	Castelmayran	01,06333	44,04889	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-12	12/06/2024	Pourcentage massique de l'hydrogène (Sec)	4,57	-
6,28 km AVAL	Saint-Sixte	00,78528	44,14250	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-11	11/06/2024	Gamma (Cendre)	5,07	15,79
6,28 km AVAL	Saint-Sixte	00,78528	44,14250	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-11	11/06/2024	C-14 par SL (Benzène) (Sec)	4,88	-
6,28 km AVAL	Saint-Sixte	00,78528	44,14250	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-11	11/06/2024	C élémentaire (Sec)	4,88	-
6,28 km AVAL	Saint-Sixte	00,78528	44,14250	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-11	11/06/2024	Rapport relatif C13/C12 (Sec)	4,88	-
6,28 km AVAL	Saint-Sixte	00,78528	44,14250	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-11	11/06/2024	H-3 lié (Sec)	4,88	-
6,28 km AVAL	Saint-Sixte	00,78528	44,14250	Rives gauche et droite	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	C24GOL24-11	11/06/2024	Pourcentage massique de l'hydrogène (Sec)	4,88	-
7,83 km AVAL	Saint-Romain-le-Noble	00,76061	44,14101	Rive droite	Phanérogames semi aqua.	Jussie à grande fleurs <i>Ludwigia grandiflora</i> (Michaux)	Parties aériennes	C24GOL38-16	17/09/2024	Gamma (Cendre)	6,24	7,99
7,86 km AVAL	Saint-Romain-le-Noble	00,76012	44,14092	Rive droite	Sédiments	Sédiments de milieu dulçaquicole	Entier Tamisé < 2000 µm	C24GOL16-5	16/04/2024	Gamma (Sec)	1,75	-

III. Résultats d'analyses

≤: les valeurs non significatives correspondent à des seuils de décision

1. Mesures par spectrométrie GAMMA – échantillons terrestres – radionucléides naturels

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Qualité	Frais/Sec	Date de mesure	K _{eff}	Familie du ²³² Th		Familie de l' ²³⁵ U		²³⁸ U	Unité
										²¹² Pb	²¹² Bi	²³⁴ Pa	²¹⁴ Pb		
Golfech	16/04/2024	Sols	Sol de pâturage ou de prairie 0 - 5 cm	Produits de tamisage Tamisé < 2000 µm	MC24GOL16-3	Sec	1,31	03/07/2024	667±47	46,0±5,0	35,0±7,0	43±11	55±16	4,1±1,7	Bq.kg ⁻¹ sec
Lamagistère	17/09/2024	Légumes	Salades	Parties aériennes	MC24GOL38-19	Cendre	13,39	27/11/2024	177±14	≤ 0,069	≤ 0,16	≤ 3,2	1,25±0,19	11,19±0,96	Bq.kg ⁻¹ frais

2. Mesures par spectrométrie GAMMA – échantillons terrestres – radionucléides artificiels

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Qualité	Frais/Sec	Date de mesure	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁶⁰ Co	⁴⁶ Co	^{110m} Ag	⁵⁴ Mn	¹²⁵ Sb	¹²⁹ Sb	^{132m} Te	Unité
Golfech	16/04/2024	Sols	Sol de pâturage ou de prairie 0 - 5 cm	Produits de tamisage Tamisé < 2000 µm	MC24GOL16-3	Sec	1,31	03/07/2024	≤ 0,17	1,28±0,15	≤ 0,32	≤ 0,18	≤ 0,23	≤ 0,23	≤ 0,35	≤ 0,47	≤ 0,22	Bq.kg ⁻¹ sec
Lamagistère	17/09/2024	Légumes	Salades	Parties aériennes	MC24GOL38-19	Cendre	13,39	27/11/2024	≤ 0,014	≤ 0,014	≤ 0,030	≤ 0,022	≤ 0,021	≤ 0,018	≤ 0,029	≤ 0,034	≤ 0,0096	Bq.kg ⁻¹ frais

3. Mesures par spectrométrie GAMMA – échantillons aquatiques – radionucléides naturels

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Qualité	Frais/Sec	Date de mesure	40K	Famille du 232Th		Famille de l'238U		7Be	Unité
										228Ac	212Th	232Pa	212Pb		
Auvillar	16/04/2024	Sédiments	Sédiments de milieu dulçaquicole	Produits de tamisage Tamisé < 2000 µm	MC24GOL16-1	Sec	1,98	28/05/2024	591±41	48,0±5,0	42,0±6,0	37±12	83±15	18,9±1,9	Bq.kg ⁻¹ sec
Saint-Romain-le-Noble	16/04/2024	Sédiments	Sédiments de milieu dulçaquicole	Produits de tamisage Tamisé < 2000 µm	MC24GOL16-5	Sec	1,75	28/05/2024	568±40	35,5±2,2	38,0±6,0	40±10	55±11	10,2±1,4	Bq.kg ⁻¹ sec
Auvillar	17/09/2024	Phanérogames semi aquatiques	Jussie à grande feuille <i>Ludwigia grandiflora</i>	Parties aériennes	MC24GOL38-13	Cendre	10,71	25/11/2024	1 290±110	3,38±0,56	3,03±0,76	≤ 18	11,4±1,8	61,0±4,8	Bq.kg ⁻¹ sec
Saint-Romain-le-Noble	17/09/2024	Phanérogames semi aquatiques	Jussie à grande feuille <i>Ludwigia grandiflora</i>	Parties aériennes	MC24GOL38-16	Cendre	6,24	25/11/2024	773±59	3,32±0,28	2,17±0,55	≤ 10	19,5±2,9	93,9±7,5	Bq.kg ⁻¹ sec
Castelmeyran	12/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	MC24GOL24-12	Cendre	4,64	25/10/2024	117,5±9,6	≤ 0,060	≤ 0,096	≤ 1,3	≤ 0,11	≤ 0,31	Bq.kg ⁻¹ frais
Saint-Sixte	11/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	MC24GOL24-11	Cendre	5,07	27/09/2024	116,2±10,0	≤ 0,037	≤ 0,100	≤ 1,1	≤ 0,11	≤ 0,19	Bq.kg ⁻¹ frais

4. Mesures par spectrométrie GAMMA – échantillons aquatiques – radionucléides artificiels

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Qualité	Frais/Sec	Date de mesure	137Cs	134Cs	60Co	57Co	110mAg	99mTc	135Sb	125Sb	129mTe	Unité
									≤ 0,17	2,42±0,21	≤ 0,23	≤ 0,19	≤ 0,21	≤ 0,22	≤ 0,24	≤ 0,47	≤ 0,17	
Auvillar	16/04/2024	Sédiments	Sédiments de milieu dulçaquicole	Produits de tamisage Tamisé < 2000 µm	MC24GOL16-1	Sec	1,98	28/05/2024	≤ 0,17	2,42±0,21	≤ 0,23	≤ 0,19	≤ 0,21	≤ 0,22	≤ 0,24	≤ 0,47	≤ 0,17	Bq.kg ⁻¹ sec
Saint-Romain-le-Noble	16/04/2024	Sédiments	Sédiments de milieu dulçaquicole	Produits de tamisage Tamisé < 2000 µm	MC24GOL16-5	Sec	1,75	28/05/2024	≤ 0,13	1,42±0,15	≤ 0,18	≤ 0,14	≤ 0,16	≤ 0,17	≤ 0,18	≤ 0,37	≤ 0,13	Bq.kg ⁻¹ sec
Auvillar	17/09/2024	Phanérogames semi aquatiques	Jussie à grande feuille <i>Ludwigia grandiflora</i>	Parties aériennes	MC24GOL38-13	Cendre	10,71	25/11/2024	≤ 0,12	≤ 0,12	≤ 0,24	≤ 0,18	≤ 0,17	≤ 0,14	≤ 0,23	≤ 0,27	≤ 0,076	Bq.kg ⁻¹ sec
Saint-Romain-le-Noble	17/09/2024	Phanérogames semi aquatiques	Jussie à grande feuille <i>Ludwigia grandiflora</i>	Parties aériennes	MC24GOL38-16	Cendre	6,24	25/11/2024	≤ 0,063	0,182±0,044	≤ 0,14	≤ 0,11	≤ 0,10	≤ 0,088	≤ 0,13	≤ 0,18	≤ 0,058	Bq.kg ⁻¹ sec
Castelmeyran	12/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	MC24GOL24-12	Cendre	4,64	25/10/2024	≤ 0,0096	≤ 0,0084	≤ 0,034	≤ 0,013	≤ 0,016	≤ 0,012	≤ 0,036	≤ 0,023	≤ 0,0084	Bq.kg ⁻¹ frais
Saint-Sixte	11/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	MC24GOL24-11	Cendre	5,07	27/09/2024	≤ 0,0087	0,0165±0,0044	≤ 0,024	≤ 0,012	≤ 0,014	≤ 0,015	≤ 0,024	≤ 0,020	≤ 0,0062	Bq.kg ⁻¹ frais

5. Carbone 14 – échantillons terrestres – échantillons annuels

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Frais/Sec	Date de mesure ¹⁴ C	¹⁴ C (Bq.kg ⁻¹ de C)	δ ¹³ ¹⁴ C (‰)	pMC (%)	¹⁴ C (Bq.kg ⁻¹ sec ou frais ou Bq.L ⁻¹)	C TOT. (kg.kg ⁻¹ sec ou frais ou kg.L ⁻¹)	Unité
Lamagistère	17/09/2024	Légumes	Salades	Partie aérienne	MC24GOL38-19	14,34	24/04/2025	220,5±2,5	-29,84	98,5±1,1	5,997±0,068	0,027	Frais
Malause	17/04/2024	Produits laitiers	Lait de vache	Entier	MC24GOL16-10	7,54	06/02/2025	227,9±2,6	-18,45	99,5±1,1	15,60±0,18	0,068	Liquide

6. Carbone 14 – échantillons terrestres – échantillons trimestriels

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Frais/Sec	Date de mesure ¹⁴ C	¹⁴ C (Bq.kg ⁻¹ de C)	δ ¹³ ¹⁴ C (‰)	pMC (%)	¹⁴ C (Bq.kg ⁻¹ sec ou frais ou Bq.L ⁻¹)	C TOT. (kg.kg ⁻¹ sec ou frais ou kg.L ⁻¹)	Unité
Golfech	05/04/2024	Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	MF24TRE14-23	4,12	06/02/2025	220,2±2,5	-30,26	98,5±1,1	89,5±1,0	0,41	Sec
Golfech	14/01/2025	Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	MF25TREQ3-16	6,94	04/05/2025	222±10	-33,39	99,9±4,5	93,8±4,2	0,42	Sec

7. Carbone-14 – échantillons aquatiques

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Frais/Sec	Date de mesure ¹⁴ C	¹⁴ C (Bq.kg ⁻¹ de C)	δ ¹³ ¹⁴ C (‰)	pMC (%)	¹⁴ C (Bq.kg ⁻¹ sec ou frais ou Bq.L ⁻¹)	C TOT. (kg.kg ⁻¹ sec ou frais ou kg.L ⁻¹)	Unité
Castelmayran	12/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscles	MC24GOL24-12	4,57	22/11/2024	207,0±8,0	-23,73	91,4±3,5	22,20±0,86	0,11	Frais
Saint-Sixte	11/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscles	MC24GOL24-11	4,88	22/11/2024	652±25	-25,84	289,±11,	62,5±2,4	0,096	Frais

8. Tritium libre – échantillons terrestres

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Frais/Sec	Date de mesure	³ H libre (Bq.L ⁻¹ d'eau de dessiccation)	³ H libre (Bq.kg ⁻¹ sec ou frais ou Bq.L ⁻¹)	Unité
Lamagistère	17/09/2024	Légumes	Salades	Parties aériennes	MC24GOL38-19	14,34	26/11/2024	0,90±0,70	0,84±0,65	Bq.kg ⁻¹ frais
Golfech	16/04/2024	Herbes	Herbe de prairie permanente	Parties aériennes	MC24GOL16-2	5,44	12/06/2024	0,80±0,70	0,65±0,57	Bq.kg ⁻¹ frais
Maïause	17/04/2024	Produits laitiers	Lait de vache	Entier	MC24GOL16-10	7,54	12/06/2024	≤ 0,70	≤ 0,61	Bq.L ⁻¹ d'ECH.

9. Tritium libre – échantillons aquatiques

Aucune mesure réglementaire

10. Tritium libre – échantillons d'eaux

Aucune mesure réglementaire

11. Tritium organiquement lié – échantillons terrestres

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Frais/Sec	Date de mesure	TOL (Bq.L ⁻¹ d'eau de combustion)	TOL (Bq.kg ⁻¹ sec ou frais ou Bq.L ⁻¹)	Unité
Lamagistère	17/09/2024	Légumes	Salades	Parties aériennes	MC24GOL38-19	14,34	25/01/2025	0,80±0,60	0,028±0,021	Bq.kg ⁻¹ frais
Golfech	16/04/2024	Herbes	Herbe de prairie permanente non id.	Parties aériennes	MC24GOL16-2	5,44	30/09/2024	≤ 0,60	≤ 0,065	Bq.kg ⁻¹ frais

12. Tritium organiquement lié – échantillons aquatiques

Commune	Date de prélèvement	Nature	Espèce	Fraction	Numéro prélèvement	Frais/Sec	Date de mesure	TOL (Bq.L ⁻¹ d'eau de combustion)	TOL (Bq.kg ⁻¹ sec ou frais ou Bq.L ⁻¹)	Unité
Castelmeyran	12/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	MC24GOL24-12	4,57	09/12/2024	≤ 0,70	≤ 0,10	Bq.kg ⁻¹ frais
Saint-Sixte	11/06/2024	Poissons	Carpe commune <i>Cyprinus carpio</i>	Muscle	MC24GOL24-11	4,88	09/12/2024	4,70±0,80	0,61±0,11	Bq.kg ⁻¹ frais

IV. Fiches de constat

FICHE DE CONSTAT du GME IRSN-OTND / EDF

Pérenne

1. Contexte

N° De la fiche
Nom du C.N.P.E. :

2024-GOL-01 (REGLO)
Milieu :

Terrestre Aquatique Marin

Type d'étude :

Suivi Annuel Décennale Réglementaire Quinquennale ECEDF

Station


Matrice

Analyse

Autre :

2. Description

Le site de Golfech n'est pas en capacité de collecter le végétal du second trimestre 2024

Date	Signature coordonnateur EDF
	 David CLAVAL 2024.10.09 10:34:00 +02'00'

CHAMPEL Signature numérique
de CHAMPEL Sophie
Sophie Date : 2025.06.25
14:43:41 +02'00'

FICHE DE CONSTAT du GME IRSN-OTND / EDF

Pérenne

1. Contexte

N° De la fiche
Nom du C.N.P.E. :

2024-GOL-02 (REGLO)
Milieu :

Terrestre Aquatique Marin

Type d'étude :

Suivi Annuel Décennale Réglementaire Quinquennale ECEDF

Station

Matrice

Analyse

Autre :

2. Description

La quantité de matière au point de prélèvement ne permettait pas d'envoyer une quantité de qualité raisonnable pour le troisième trimestre 2024.

Date	Signature coordonnateur EDF
28/03/25	

CHAMPEL
Sophie

Signature numérique
de CHAMPEL Sophie
Date : 2025.06.25
14:42:51 +02'00'

FICHE DE CONSTAT du GME IRSN-OTND / EDF

Pérenne

1. Contexte

N° De la fiche
Nom du C.N.P.E. : Golfech

2023-GOL-03 (REGLO)
Milieu :

Terrestre Aquatique Marin

Type d'étude :

Suivi Annuel Décennale Réglementaire Quinquennale ECEDF

Station Matrice

Analyse Autre :

2. Description

Il n'a pas été possible de collecter du lait sur la commune de Merles.

3. Solution proposée

Collecte de lait à Malause

Date	Signature

Date	Signature coordonnateur IRSN
	 CLAVAL 2025.08.28 16:28:16 +02'00'

4. Solution retenue

Date	Signature coordonnateur EDF
	CHAMPEL Sophie  Signature numérique de CHAMPEL Sophie Date : 2025.11.03 09:39:50 +01'00'

V. Tableau récapitulatif des traitements par matrices et analyses

	Spectrométrie gamma	Carbone 14	Tritium libre	Tritium lié
Herbe	Étuvage 105°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage
Lait	Étuvage 105°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage
Principales production agricoles	Étuvage 105°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage
Couches superficielles des terres	Lyophilisation Tamisage à 2mm Broyage	Lyophilisation Tamisage à 2mm Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Tamisage à 2mm Broyage
Eaux	Acidification Évaporation partielle 70°C	Précipitation des carbonates Lyophilisation	Eau filtrée à 0,22 µm	
Sédiment	Lyophilisation Tamisage à 2mm Broyage	Lyophilisation Tamisage à 2mm Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Tamisage à 2mm Broyage
Végétaux aquatiques et marins	Étuvage 105°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage
Poissons	Éviscération/Dissection Étuvage 105°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage
Crustacés	Dissection (selon espèces) Étuvage 90°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage
Mollusques	Séparation chair/coquille Étuvage 90°C Calcination 480°C Broyage	Lyophilisation Broyage	Extraction de l'eau par lyophilisation Filtration à 0,22 µm	Lyophilisation Broyage